

Перв. примен.	ЛИФТ ПАССАЖИРСКИЙ БЕЗ МАШИННОГО ПОМЕЩЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА ООО "АЛЕКС-ЛИФТ"										
	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛИФТОВ И ПАРАМЕТРЫ СТРОИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ										
Справ.№	Модель лифта (Индекс лифта)		ALPMRL (ALPMRL.1000L9)								
	Грузоподъемность, кг (количество пассажиров, чел.)		1000 (13)								
	Номинальная скорость, м/с		1,0		1,6						
	Максимальная высота подъема кабины, м		50		75						
	Внутренние размеры кабины (Ш x Гл x В), мм		1100 x 2100 x 2100								
	Кабина проходная/ непроходная		Непроходная								
	Размеры дверей шахты (Ш x В), мм		900 x 2000								
	Предел огнестойкости дверей шахты		Е30, EI60								
	Внутренние размеры шахты (Ш x Гл.), мм		1650 x 2500								
	Высота верхнего этажа шахты (min), мм		3500		3700						
	Глубина приямка (min), мм		1100		1300						
	Ловители на противовесе		Нет								
	Режим перевозки пожарных подразделений (РППП)		Возможен по проектному решению								
	Конструкция и материал стен шахты		Глухая, железобетон								
	Сейсмичность района места установки лифта		До 7 баллов								
Подпись и дата	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛИФТОВ										
	Силовая цепь	Род тока		Переменный, 3-х фазный, 50 Гц с глухозаземленной нейтралью							
		Напряжение, В		380±10%							
		Тип привода лифта		Безредукторный с частотным регулированием							
		Вводимая мощность*, кВт		7,3		12,3					
		Пусковой ток, А		18,9		27,3					
		Номинальный ток, А		16,9		25,25					
	Температура воздуха °С в шахте		+5°С min; +40°С max								
	Относительная влажность при 20°С		Не более 80%								
	Инв. № дубл.	* без учета потребления мощности на освещение шахты									
Взам. инв. №	* без учета потребления мощности на освещение шахты										
Подп. и дата	* без учета потребления мощности на освещение шахты										
Инв. № подл.	* без учета потребления мощности на освещение шахты										

Завод-изготовитель оборудования лифтов ООО "Алекс-Лифт":
197375, г. Санкт-Петербург,
ул. Долгоозерная, дом 34 А
Тел./факс: +7 (812) 439-62-30
www.alexlift.ru
E-mail: info@alexlift.ru

Консультации по проектированию строительной части лифтов могут быть
получены в проектной части ООО "Алекс-Лифт" по адресу:
197375, г. Санкт-Петербург,
ул. Долгоозерная, дом 34 А
Тел./факс: +7 (812) 439-62-30
E-mail: info@alexlift.ru

						Задание на проектирование строительной части лифта MRL - 1000 - 1,0(1,6) - 900 - S				
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата	Лифт электрический пассажирский без машинного помещения Q=1000 кг; V=1,0(1,6) м/с Кабина 1100x2100	Литер	Масса	Масштаб	
Разработал		Кондрашова Е.Н.			06.25					
Проверил										
Т.контр.										
Конструктор		Привалов Ю.В.			06.25	Модель лифта ALPMRL	Лист	1	Листов	7
Н.контроль							ООО "Алекс-Лифт"			
Утвердил		Васекин А.Е.			06.25					

Копировал


Формат А3

Перв. примен.	<u>ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ</u> 1. Лифты, строительные задания которых приведены в настоящем альбоме, соответствуют требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 011/2011 Безопасность лифтов 2. Настоящее строительное задание устанавливает <u>основные требования</u> , предъявляемые к строительной части лифтов 3. Проектирование строительной части лифтов, систем электроснабжения, освещения, отопления, вентиляции, диспетчеризации, переговорной связи и пожарной сигнализации должно выполняться в соответствии с требованиями нормативной документации РФ и с учетом требований ПУЭ, ГОСТ Р 33984.1, ГОСТ Р 53296 В соответствии с ГОСТ Р 33984.1 требования к строительной части лифтов не относятся к области ответственности специализированных лифтовых организаций 4. Строительная часть лифтов должна соответствовать условиям монтажа по ГОСТ 22845-2018 5. Условные обозначения на чертежах: WWC - ширина шахты; PL - ширина дверей шахты; WDC - глубина шахты; LH - высота дверей шахты; CIW - ширина кабины; LR - ширина строительного проема дверей шахты; CID - глубина кабины; HR - высота строительного проема дверей шахты; CIN - высота кабины; OH - высота последнего этажа шахты; Pit - глубина приямка; LTH - высота подъема.					Справ. №	9. При проектировании строительной части лифтов необходимо предусматривать мероприятия, ограничивающие превышение допустимого уровня звуковой мощности в помещениях, прилегающих к шахтам лифтов 10. Проектирование электроснабжения лифтов и освещения шахт выполнить в соответствии с разделами 5.2.1.4.1 и 5.10.7 ГОСТ Р 33984.1 11. В шахтах лифтов не допускается прокладка коммуникаций и установка инженерных устройств, не имеющих отношения к эксплуатации лифтов 12. Проектные решения должны содержать сведения по огнестойкости дверей шахты лифтов				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата	<u>УКАЗАНИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ</u> 1. Конструкции строительной части лифтов должны выдерживать нагрузки, возникающие при монтаже, испытаниях, эксплуатации и техническом обслуживании 2. Строительная часть лифтов, электроснабжение, освещение, отопление и вентиляция помещений, предназначенных для размещения оборудования, должны соответствовать условиям их эксплуатации 3. Проектирование систем отопления и вентиляции должно вестись с учетом тепловыделения от лифтового оборудования 4. Конструкции лифтов допускают исполнение шахт из бетона, полнотелого кирпича или в металлокаркасе. При проектировании лифтов в металлокаркасной шахте необходимо индивидуальное строительное задание 5. При расположении нескольких лифтов в одной шахте должны быть предусмотрены конструкции для крепления лифтового оборудования, что требует индивидуальное строительное задание 6. При расположении нескольких лифтов в одной шахте в соответствии с п. 5.2.5.5.2 ГОСТ Р 33984.1 необходимо между ними установить перегородки 7. В случае наличия под шахтами лифтов помещений, доступных для людей, строительные конструкции должны быть рассчитаны в соответствии с п. 5.2.5.4 ГОСТ Р 33984.1 8. При проектировании строительной части лифтов необходимо учитывать требования строительных норм и норм пожарной безопасности						
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Задание на проектирование строительной части лифта MRL - 1000 - 1,0(1,6) - 900 - S		Лист 2				



Перв. примен.		<u>ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ</u>					<u>КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ ОБОРУДОВАНИЯ ЛИФТОВ</u>														
		1. Внутренние размеры шахт лифтов в плане должны соответствовать размерам, указанным в строительном задании с допуском +30 мм 2. Отклонения внутренней поверхности стен шахты лифтов от вертикали не должны превышать 20 мм 3. Пряжки шахт лифтов должны быть защищены от попадания грунтовых и сточных вод 4. На внутренней поверхности шахт лифтов не допускаются ниши и впадины 5. Применяемые материалы для строительства не должны допускать пылеобразование 6. В шахтах лифтов должны быть отверстия для установки кнопок вызова, индикаторов и другой периферийной аппаратуры 7. В шахтах лифтов должны быть установлены монтажные настилы по ГОСТ 58752-2019, а строительные проемы дверей шахты должны иметь съемные ограждения по ГОСТ 12.3.053-2020 8. В надшахтном перекрытии должны быть установлены монтажные петли 9. В верхней части шахт лифтов должно быть отверстие, предназначенное для вентиляции шахты. Площадь отверстия должна быть не менее 1% от общей площади шахты в плане					В комплект поставки оборудования лифтов входят: 1. Преподготовка устройства двухсторонней связи из кабин лифтов с диспетчерским пультом - в посту управления кабины штатно установлены кнопка вызова и место установки динамика с громкоговорителем 2. Оборудование переговорной связи из кабин лифтов с режимом ППП с холлом основного посадочного этажа здания														
Справ. №		<u>ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ СПЕЦИАЛЬНЫХ РАБОТ</u>					В комплект поставки оборудования лифтов не входят: 1. Материалы и оборудование для монтажа освещения шахт лифтов 2. Монтажные петли 3. Диэлектрические коврики 4. Средства малой механизации для выполнения ремонтных работ 5. Средства пожаротушения 6. Материалы для монтажа лифтового оборудования (анкера)					Опциональная комплектация лифтов: 1. Обрамление дверей шахты 2. Оборудование видеонаблюдения кабин лифтов 3. Оборудование диспетчеризации лифтов 4. Материалы и оборудование для освещения шахты лифта 5. Лестница в приямок 6. Материалы для монтажа оборудования									
		К станции управления лифтом, устанавливаемой на последнем этаже, должны быть выполнены вводы: - электроснабжения и магистраль заземления; - сети освещения шахты от коммунальной сети здания; - коммуникаций устройства переговорной связи из кабины лифта с местом нахождения обслуживающего персонала; - коммуникаций от контакта датчика пожарной сигнализации																			
Инв. № подл.		Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата						Лист										
<table><tr><td>Изм</td><td>Лист</td><td>№ докум.</td><td>Подпись</td><td>Дата</td><td colspan="4">Задание на проектирование строительной части лифта MRL - 1000 - 1,0(1,6) - 900 - S</td><td>3</td></tr></table>												Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Задание на проектирование строительной части лифта MRL - 1000 - 1,0(1,6) - 900 - S				3
Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Задание на проектирование строительной части лифта MRL - 1000 - 1,0(1,6) - 900 - S				3												

Перв. примен.	
Справ. №	

Инов. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата

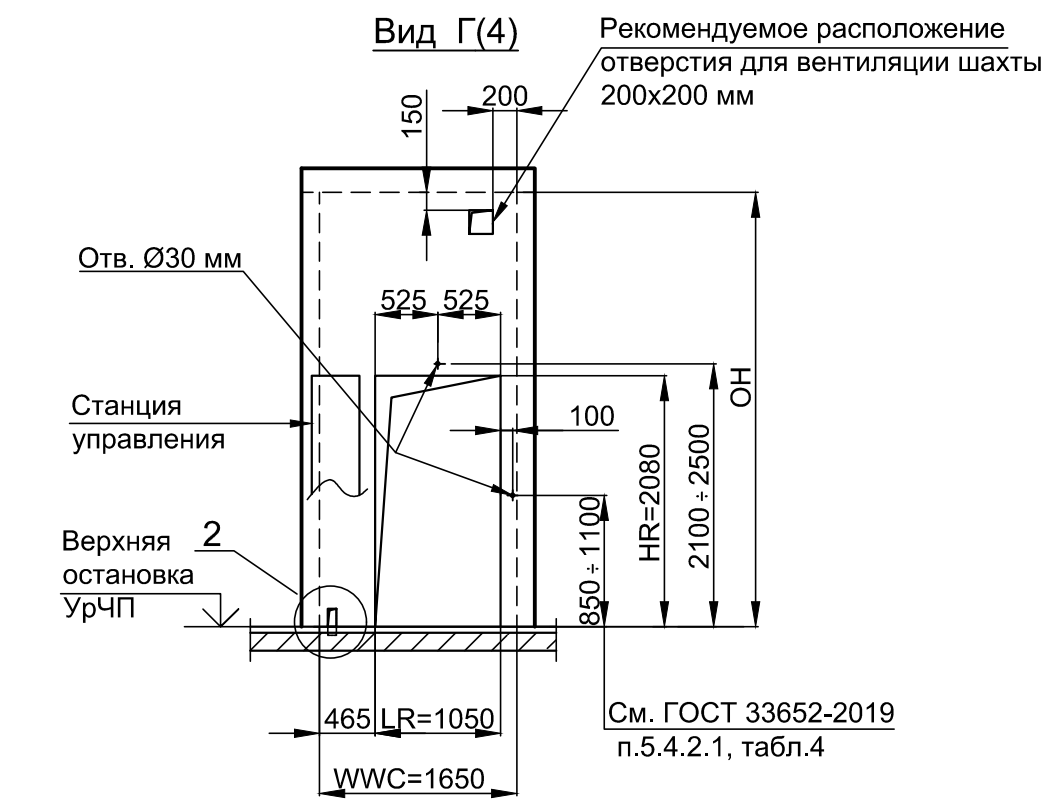

1
лист 4

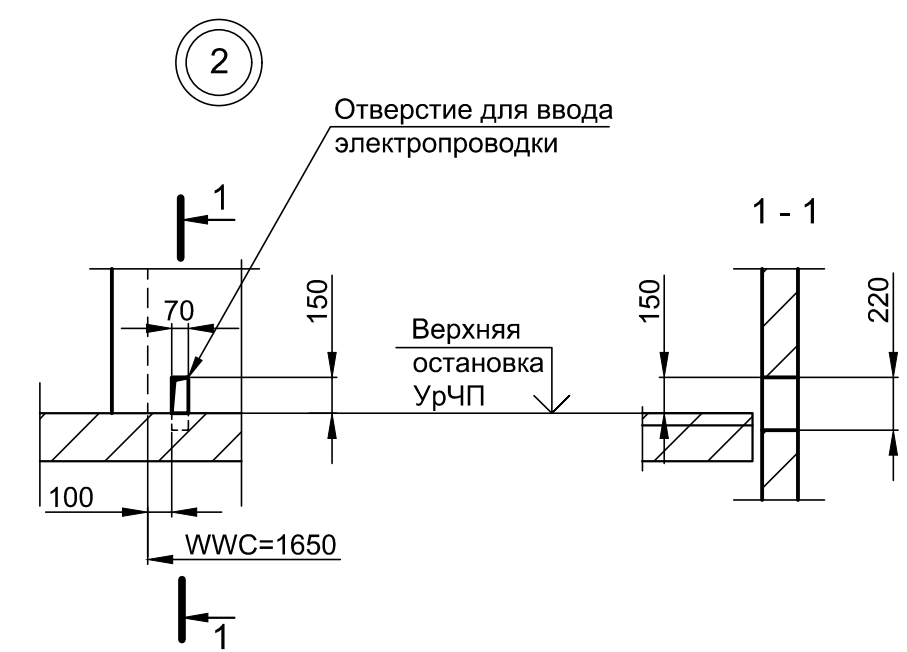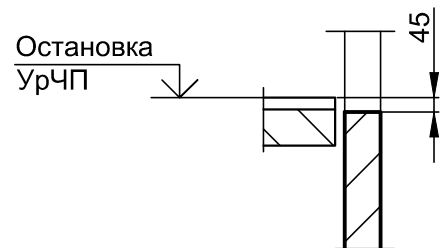

Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Задание на проектирование строительной части лифта MRL - 1000 - 1,0(1,6) - 900 - S	Лист 5
-----	------	----------	---------	------	---	-----------

Копировал

Формат А3






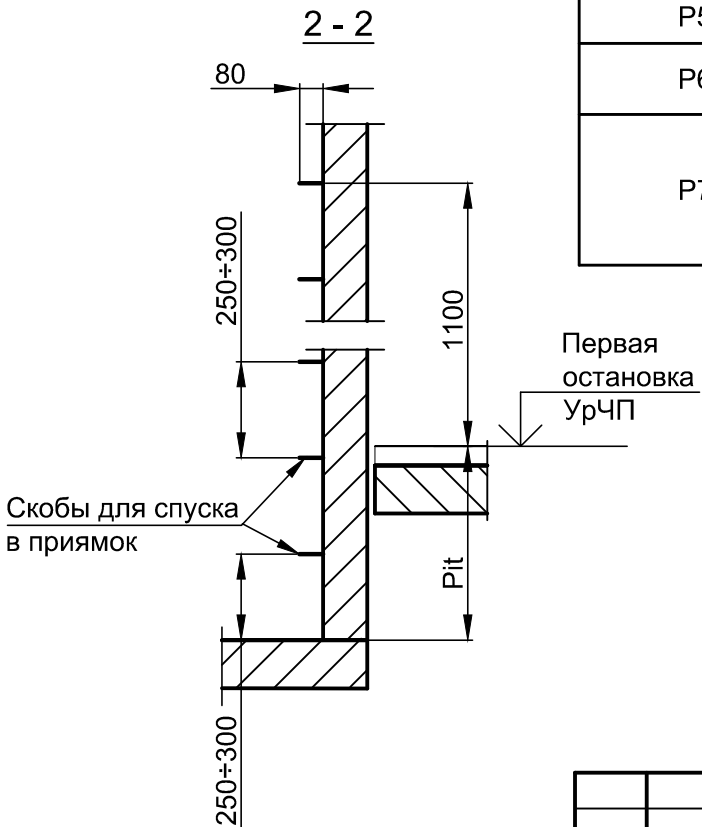


Таблица нагрузок на строительную часть от лифтовой установки

Нагрузка		Величина нагрузки, Н	Схема действия сил	Примечание
Кабина	P1	16000	P1, P2, P3 - на пол приямка	Аварийные кратковременные нагрузки при посадке кабины на ловители
	P2	43000		
	R1	1100		
	R2	2400		
Противовес	P3	7000		Аварийные кратковременные нагрузки при посадке на буфера
	R1A	1200		
	R2A	2400		
P4		92000	На пол приямка от буфера кабины	Аварийные кратковременные нагрузки при посадке на буфера
P5		72000	На пол приямка от буфера противовеса	
P6		29000	На перекрытие и устройство для подвески грузоподъемных средств	При монтаже
P7		2500	На детали крепления дверей шахты в плоскости стены	Постоянные нагрузки

Схема расположения
монтажного настила в шахте

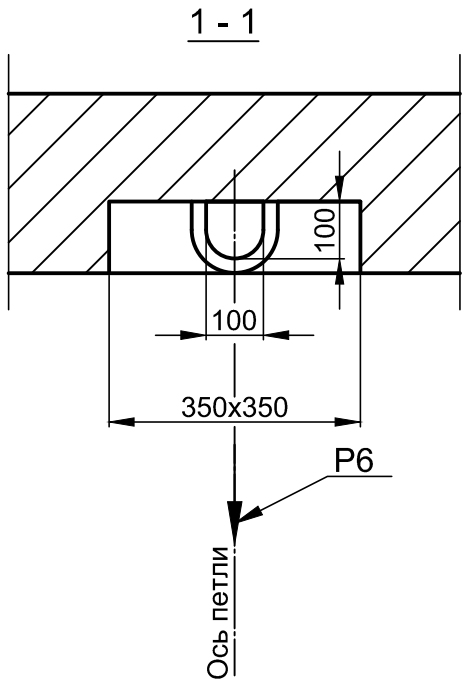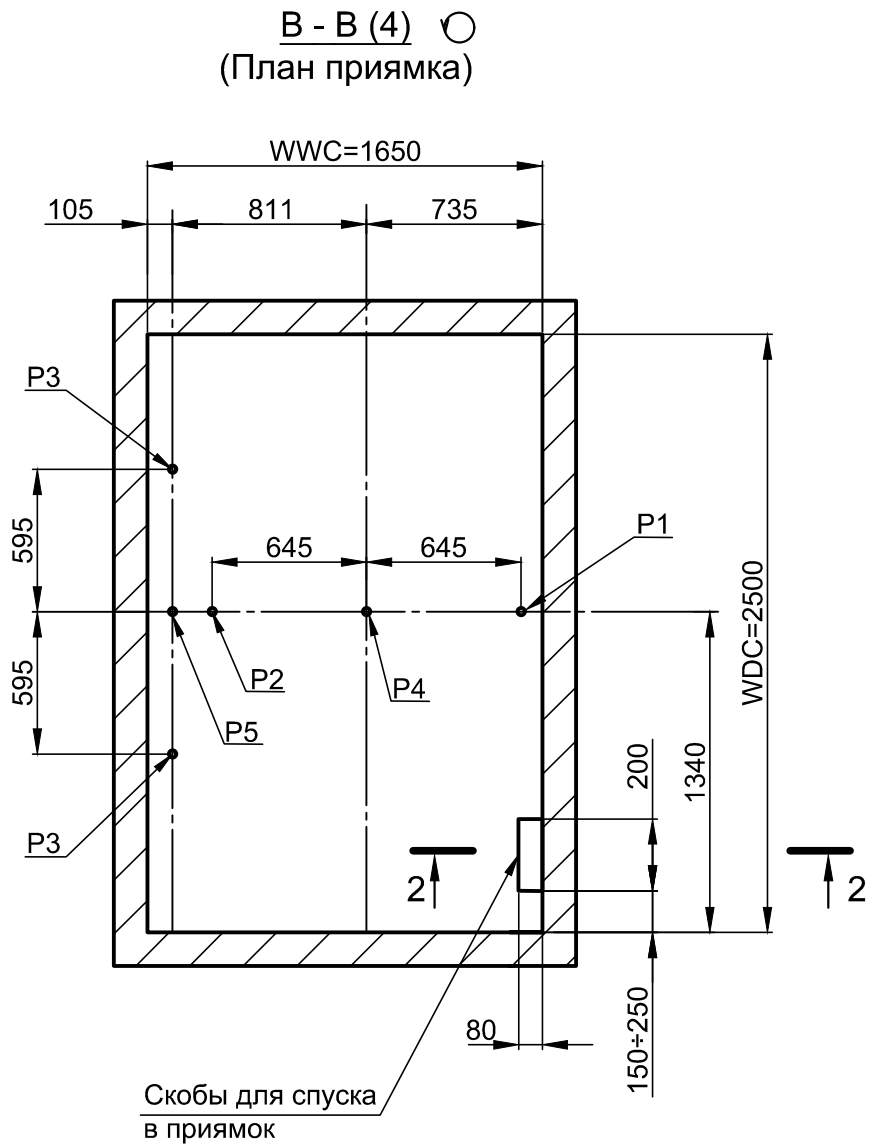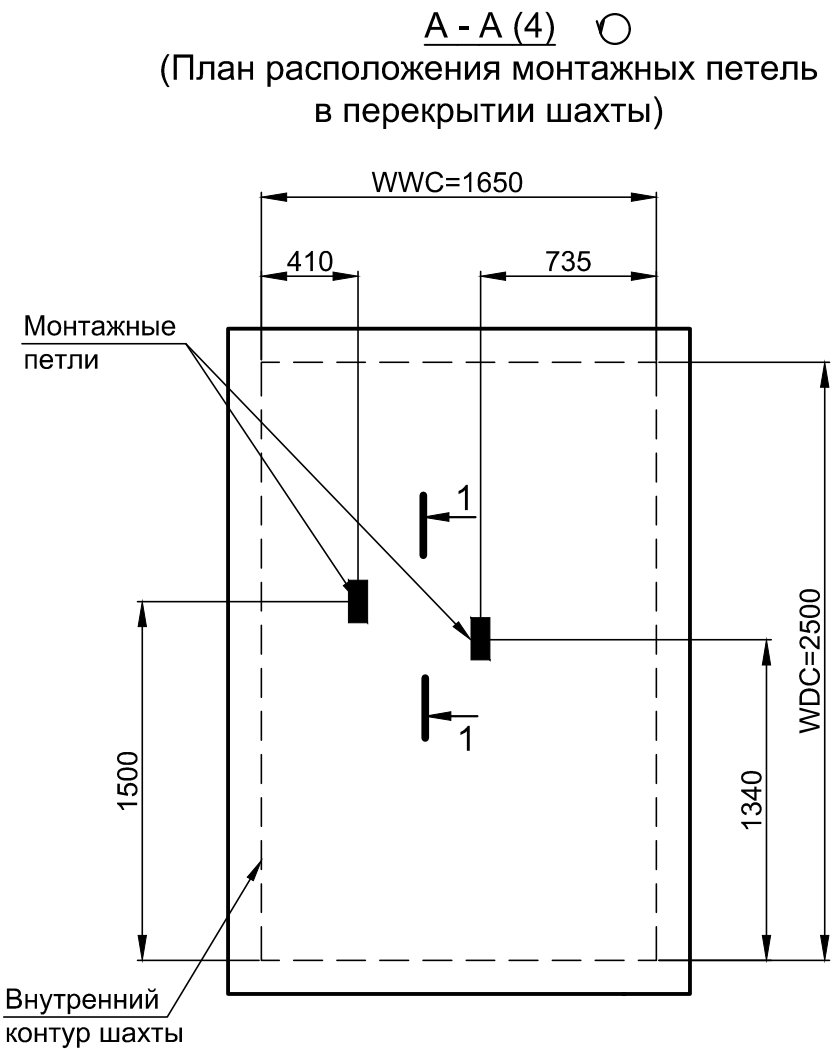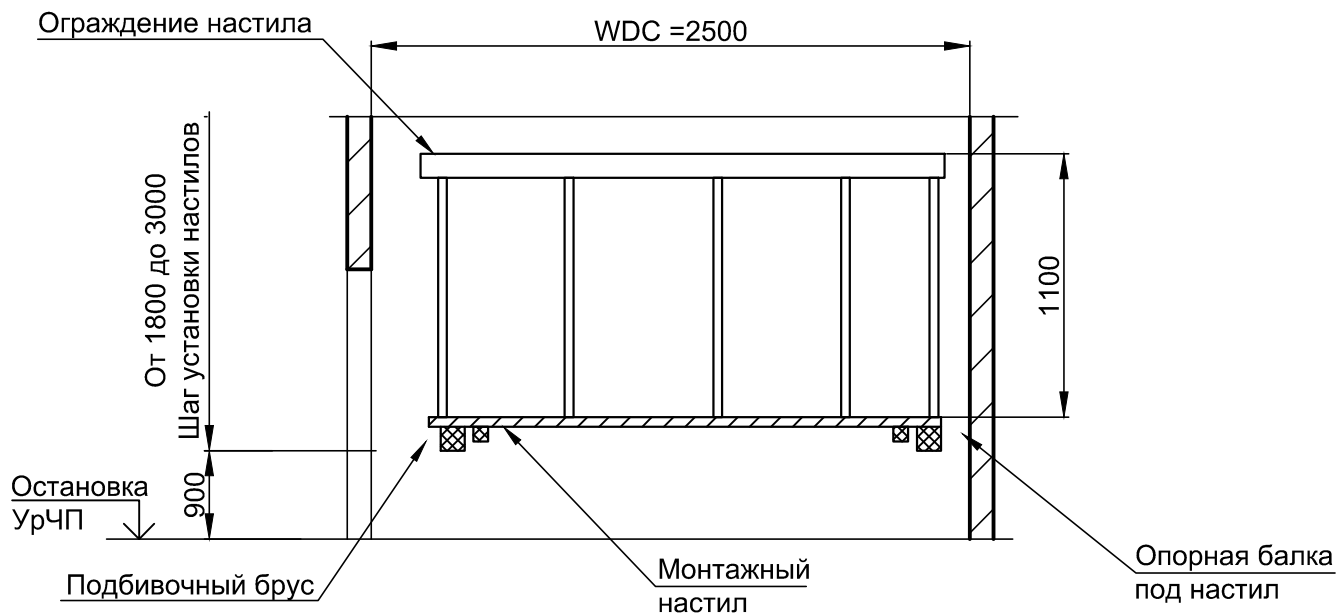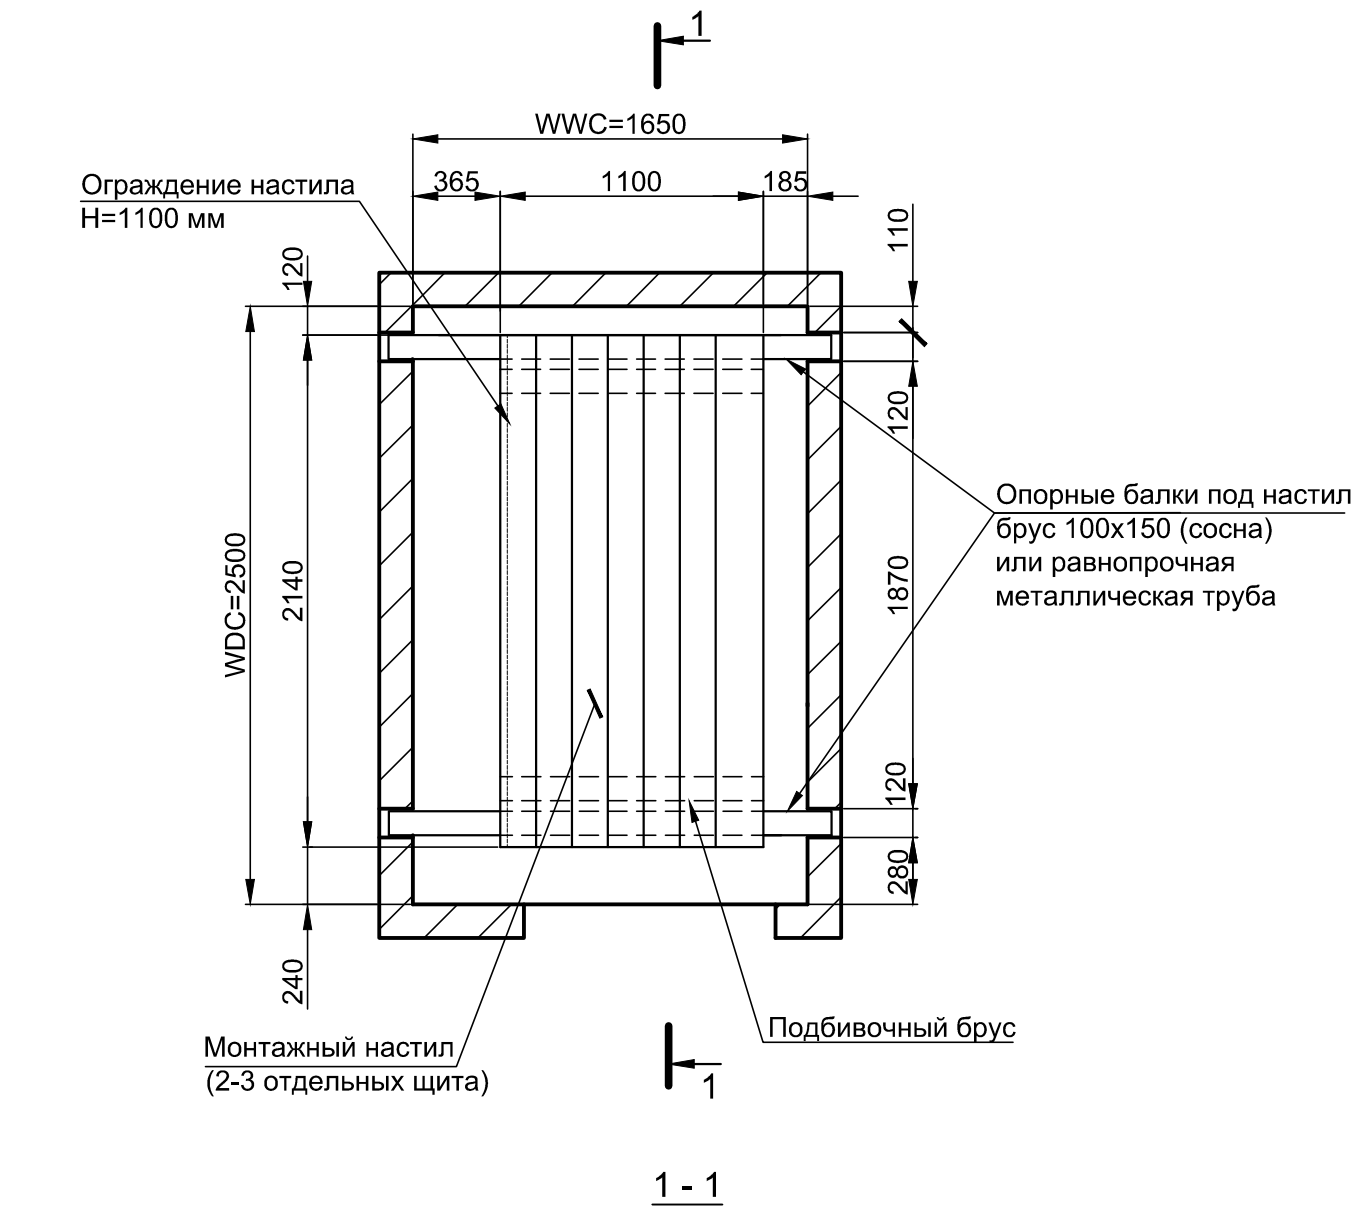

1. Настил предназначен для монтажа лифтового оборудования и должен удовлетворять требованиям ГОСТ 58752-2019
2. Настил устанавливать на опорные балки
3. Отверстия для установки настилов должны располагаться на высоте 900 мм от уровня чистого пола остановки
4. При высоте этажа 3000 мм и более предусмотреть дополнительные отверстия под настилы с учетом того , чтобы расстояние между отверстиями было бы не менее 1800 и не более 3000 мм
5. Настилы должны быть изготовлены из пиломатериалов хвойных пород не ниже 2-го сорта, иметь ровную поверхность с зазорами между досками не более 5 мм. Толщина настила должна быть не менее 50 мм
6. Расчетная нагрузка на настил:
 - 4500 Н/кв.м. - равномерно распределенная
 - 4500 Н - сосредоточенная в любой точке
7. Строительные проемы шахты должны быть снабжены съемными ограждениями, удовлетворяющими требованиям ГОСТ 12.3.053-2020
8. При зазоре между краем настила и стеной шахты более 300 мм, необходимо устанавливать ограждение высотой 1100 мм с соответствующей стороны

Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

Задание на проектирование строительной части лифта
MRL - 1000 - 1,0(1,6) - 900 - S