

ЛИФТ ПАССАЖИРСКИЙ БЕЗ МАШИННОГО ПОМЕЩЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА ООО "АЛЕКС-ЛИФТ"

Перв. примен.		ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛИФТОВ И ПАРАМЕТРЫ СТРОИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ		
Справ.№	Модель лифта (Индекс лифта)	ALPMRL (ALPMRL.1000L/R12)		
	Грузоподъемность, кг (количество пассажиров, чел.)	1000 (13)		
	Номинальная скорость, м/с	1,0	1,6	
	Максимальная высота подъема кабины, м	50	75	
	Внутренние размеры кабины (Ш x Гл x В), мм	2100 x 1100 x 2100		
	Кабина проходная/ непроходная	Проходная		
	Размеры дверей шахты (Ш x В), мм	1200 x 2000		
	Предел огнестойкости дверей шахты	E30, EI60		
	Внутренние размеры шахты (Ш x Гл.), мм	2650 x 1720		
	Высота верхнего этажа шахты (min), мм	3500	3700	
Инв. №	Глубина приемка (min), мм	1100	1300	
	Ловители на противовесе	Нет		
	Режим перевозки пожарных подразделений (РППП)	Возможен по проектному решению		
	Конструкция и материал стен шахты	Глухая, железобетон		
	Сейсмичность района места установки лифта	До 7 баллов		
	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛИФТОВ			
	Силовая цепь	Род тока	Переменный, 3-х фазный, 50 Гц с глухозаземленной нейтралью	
		Напряжение, В	380±10%	
		Тип привода лифта	Безредукторный с частотным регулированием	
		Вводимая мощность*, кВт	4,7	7,4
		Пусковой ток, А	13,4	17,2
		Номинальный ток, А	11,41	15,23
Подп. и дата	Температура воздуха °C в шахте	+5°C min; +40°C max		
	Относительная влажность при 20°C	Не более 80%		

* без учета потребления мощности на освещение шахты

Завод-изготовитель оборудования лифтов ООО "Алекс-Лифт":
 197375, г. Санкт-Петербург,
 ул. Долгоозерная, дом 34 А
 Тел./факс: +7 (812) 439-62-30
www.alexlift.ru
 E-mail: info@alexlift.ru

Консультации по проектированию строительной части лифтов могут быть получены в проектной части ООО "Алекс-Лифт" по адресу:
 197375, г. Санкт-Петербург,
 ул. Долгоозерная, дом 34 А
 Тел./факс: +7 (812) 439-62-30
 E-mail: info@alexlift.ru

Задание на проектирование строительной части лифта MRL - 1000 - 1,0(1,6) - 1200 - 2S					
Лифт электрический пассажирский без машинного помещения Q=1000 кг; V=1,0(1,6) м/с		Литер	Масса	Масштаб	
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата
Разработал		Кондрашова Е.Н.		06.25	
Проверил					
Т.контр.					
Конструктор	Привалов Ю.В.			06.25	
Н.контроль					
Утвердил	Васекин А.Е.			06.25	
Модель лифта ALPMRL		ООО "Алекс-Лифт"			
Копировал			Формат А3		

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Лифты, строительные задания которых приведены в настоящем альбоме, соответствуют требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 011/2011 Безопасность лифтов
2. Настоящее строительное задание устанавливает основные требования, предъявляемые к строительной части лифтов
3. Проектирование строительной части лифтов, систем электроснабжения, освещения, отопления, вентиляции, диспетчеризации, переговорной связи и пожарной сигнализации должно выполняться в соответствии с требованиями нормативной документации РФ и с учетом требований ПУЭ, ГОСТ Р 33984.1, ГОСТ Р 53296

В соответствии с ГОСТ Р 33984.1 требования к строительной части лифтов не относятся к области ответственности специализированных лифтовых организаций

4. Строительная часть лифтов должна соответствовать условиям монтажа по ГОСТ 22845-2018

5. Условные обозначения на чертежах:

WWC - ширина шахты;	PL - ширина дверей шахты;
WDC - глубина шахты;	LH - высота дверей шахты;
CIW - ширина кабины;	LR - ширина строительного проема дверей шахты;
CID - глубина кабины;	HR - высота строительного проема дверей шахты;
CIN - высота кабины;	OH - высота последнего этажа шахты;
	Pit - глубина приямка;
	LTH - высота подъема.

УКАЗАНИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ

1. Конструкции строительной части лифтов должны выдерживать нагрузки, возникающие при монтаже, испытаниях, эксплуатации и техническом обслуживании
2. Строительная часть лифтов, электроснабжение, освещение, отопление и вентиляция помещений, предназначенных для размещения оборудования, должны соответствовать условиям их эксплуатации
3. Проектирование систем отопления и вентиляции должно вестись с учетом тепловыделения от лифтового оборудования
4. Конструкции лифтов допускают исполнение шахт из бетона, полнотелого кирпича или в металлокаркасе. **При проектировании лифтов в металлокаркасной шахте необходимо индивидуальное строительное задание**
5. При расположении нескольких лифтов в одной шахте должны быть предусмотрены конструкции для крепления лифтового оборудования, что требует индивидуальное строительное задание
6. При расположении нескольких лифтов в одной шахте в соответствии с п. 5.2.5.2 ГОСТ Р 33984.1 необходимо между ними установить перегородки
7. В случае наличия под шахтами лифтов помещений, доступных для людей, строительные конструкции должны быть рассчитаны в соответствии с п. 5.2.5.4 ГОСТ Р 33984.1
8. При проектировании строительной части лифтов необходимо учитывать требования строительных норм и норм пожарной безопасности

9. При проектировании строительной части лифтов необходимо предусматривать мероприятия, ограничивающие превышение допустимого уровня звуковой мощности в помещениях, прилегающих к шахтам лифтов
10. Проектирование электроснабжения лифтов и освещения шахт выполнить в соответствии с разделами 5.2.1.4.1 и 5.10.7 ГОСТ Р 33984.1
11. В шахтах лифтов не допускается прокладка коммуникаций и установка инженерных устройств, не имеющих отношения к эксплуатации лифтов
12. Проектные решения должны содержать сведения по огнестойкости дверей шахты лифтов
13. В шахте лифта с проходной кабиной при наличии двух проемов, расположенных на одном и том же уровне первой остановки и обеспечивающих доступ в приямок, скобы для спуска в приямок выполнить со стороны размещения станции управления лифтом на верхней остановке
14. Отверстие под электропроводку и отверстие для отвода тепла в шахте с проходной кабиной выполнить непосредственно со стороны размещения станции управления на верхнем этаже.
15. Вводы электрокоммуникаций подвести непосредственно со стороны размещения станции управления

Перв. примеч.
Справ.№

Инв. № подл.	Подпись и дата
Инв. №	
Взам. инв. №	
Подл. и дата	

Инв. № подл.

Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Лист
					MRL - 1000 - 1,0(1,6) - 1200 - 2S

Копировал

Формат А3

ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

1. Внутренние размеры шахт лифтов в плане должны соответствовать размерам, указанным в строительном задании с допуском +30 мм
 2. Отклонения внутренней поверхности стен шахты лифтов от вертикали не должны превышать 20 мм
 3. Приямки шахт лифтов должны быть защищены от попадания грунтовых и сточных вод
 4. На внутренней поверхности шахт лифтов не допускаются ниши и впадины
 5. Применяемые материалы для строительства не должны допускать пылеобразование
 6. В шахтах лифтов должны быть отверстия для установки кнопок вызова, индикаторов и другой периферийной аппаратуры
 7. В шахтах лифтов должны быть установлены монтажные настилы по ГОСТ 58752-2019, а строительные проемы дверей шахты должны иметь съемные ограждения по ГОСТ 12.3.053-2020
 8. В надшахтном перекрытии должны быть установлены монтажные петли
 9. В верхней части шахт лифтов должно быть отверстие, предназначенное для вентиляции шахты. Площадь отверстия должна быть не менее 1% от общей площади шахты в плане

ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ СПЕЦИАЛЬНЫХ РАБОТ

К станции управления лифтом, устанавливаемой на последнем этаже, должны быть выполнены вводы:

- электроснабжения и магистраль заземления;
- сети освещения шахты от коммунальной сети здания;
- коммуникаций устройства переговорной связи из кабины лифта с местом нахождения обслуживающего персонала;
- коммуникаций от контакта датчика пожарной сигнализации

Перв. примеч.

Справ.№


Подпись и дата

Извл. № дубл.

Извл. № подл.

Справ.№	Перв. примен.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата

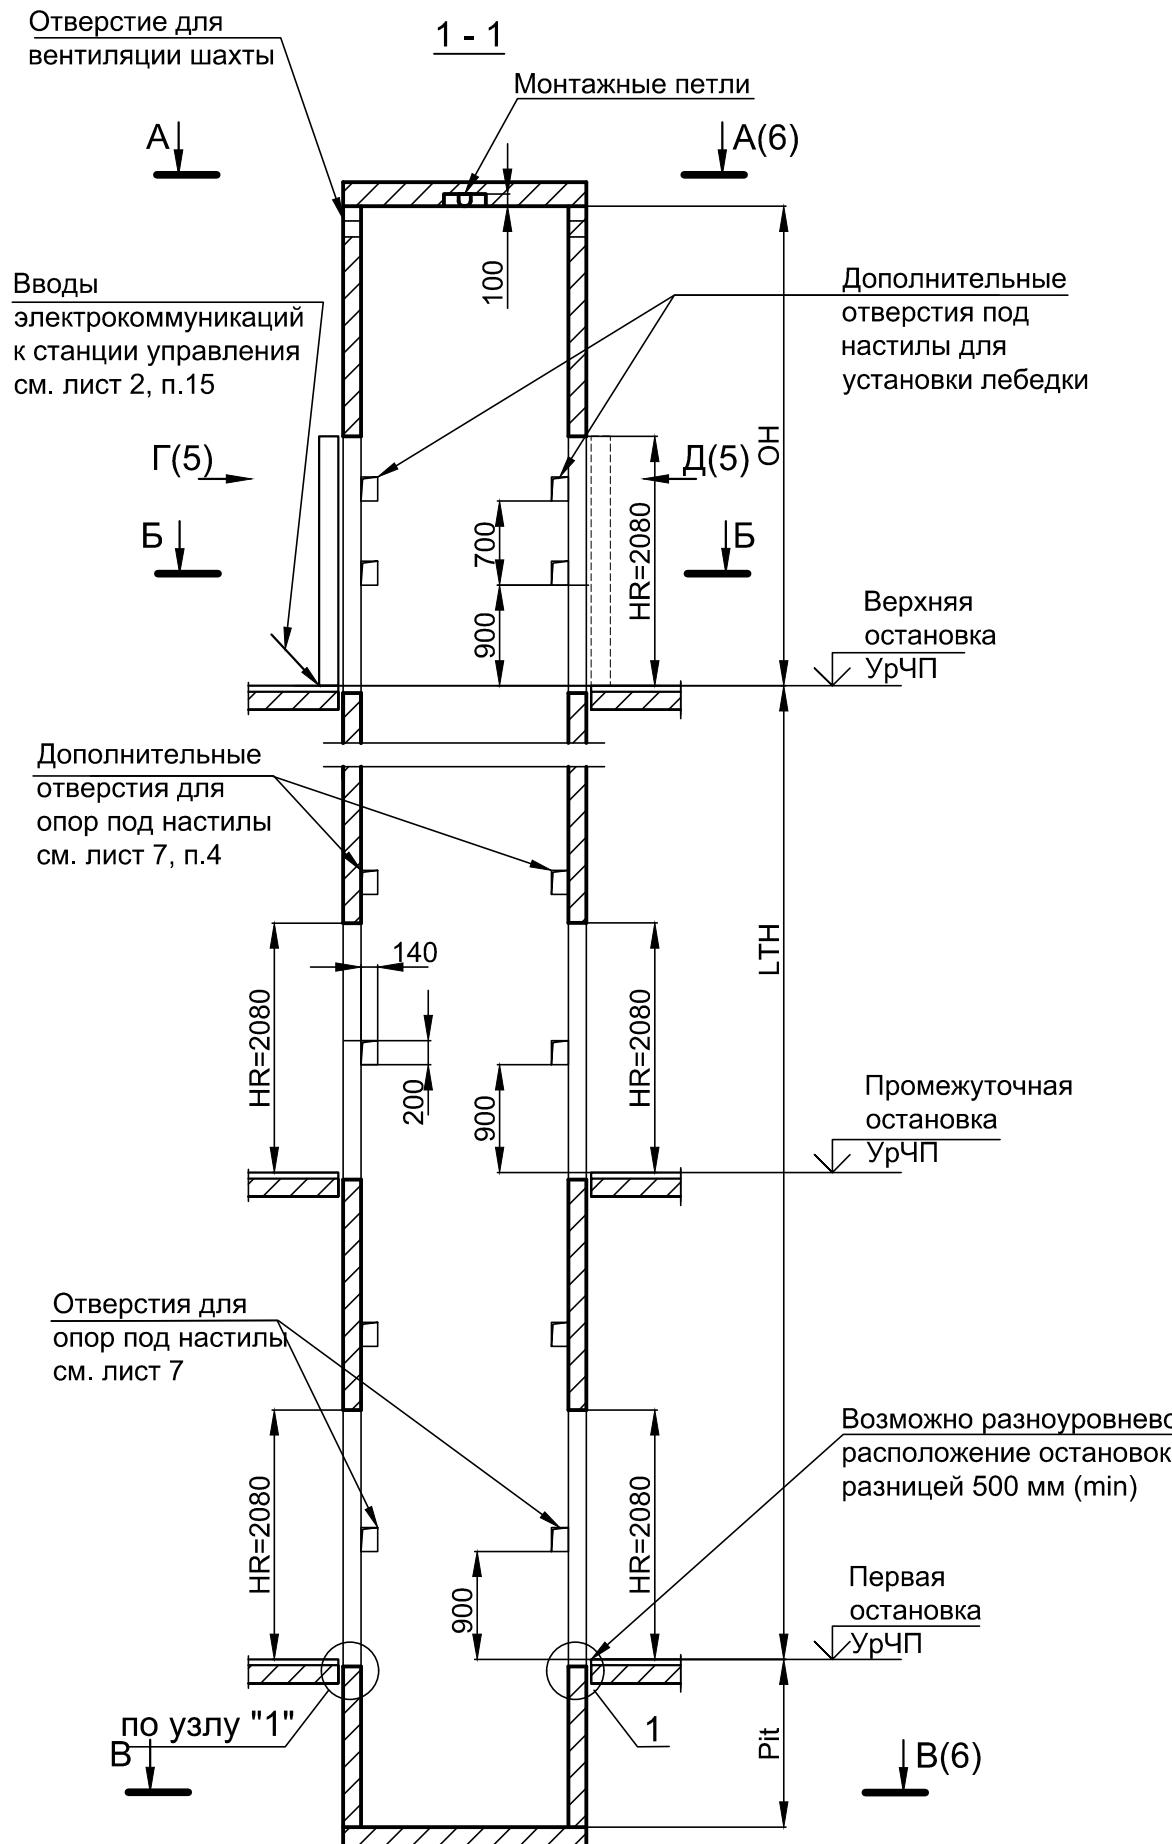


Возможное расположение
станицы управления при
наличии выхода из кабинь
на верхней остановке

Отверстие для
электропроводки
(см. прим. п.14 лист 2)

Станция управления
400x270x2100
устанавливается на
верхней остановке
лифта

Зона обслуживания
станции управления
500x700x2100

Б - Б ○
(План шахты)

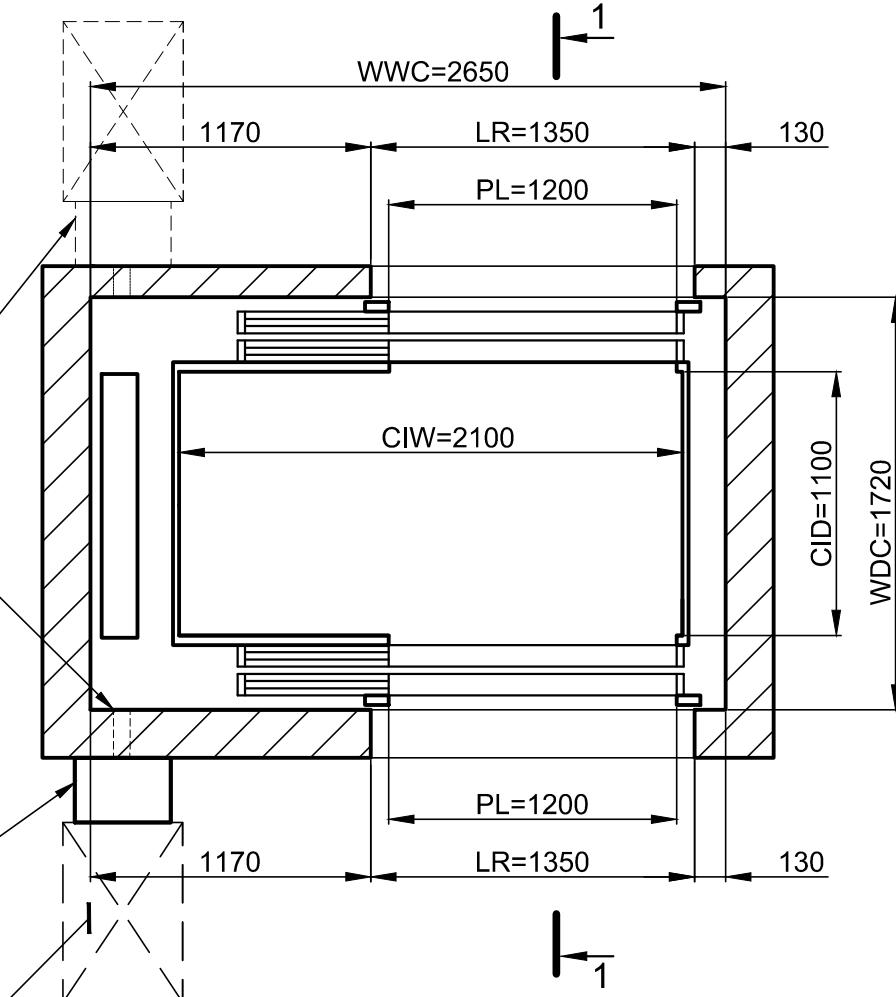

ВОЗМОЖЕН ЗЕРКАЛЬНЫЙ ПЛАН ШАХТЫ

Изм	Лист	№ докум.	Подпись

Задание на проектирование строительной части лифта
MRL - 1000 - 1,0(1,6) - 1200 - 2S

Копировал


Формат А3

Инв. № подл.	Подл. и дата



Справ.№

Перв. примен.

Вид Г(4)

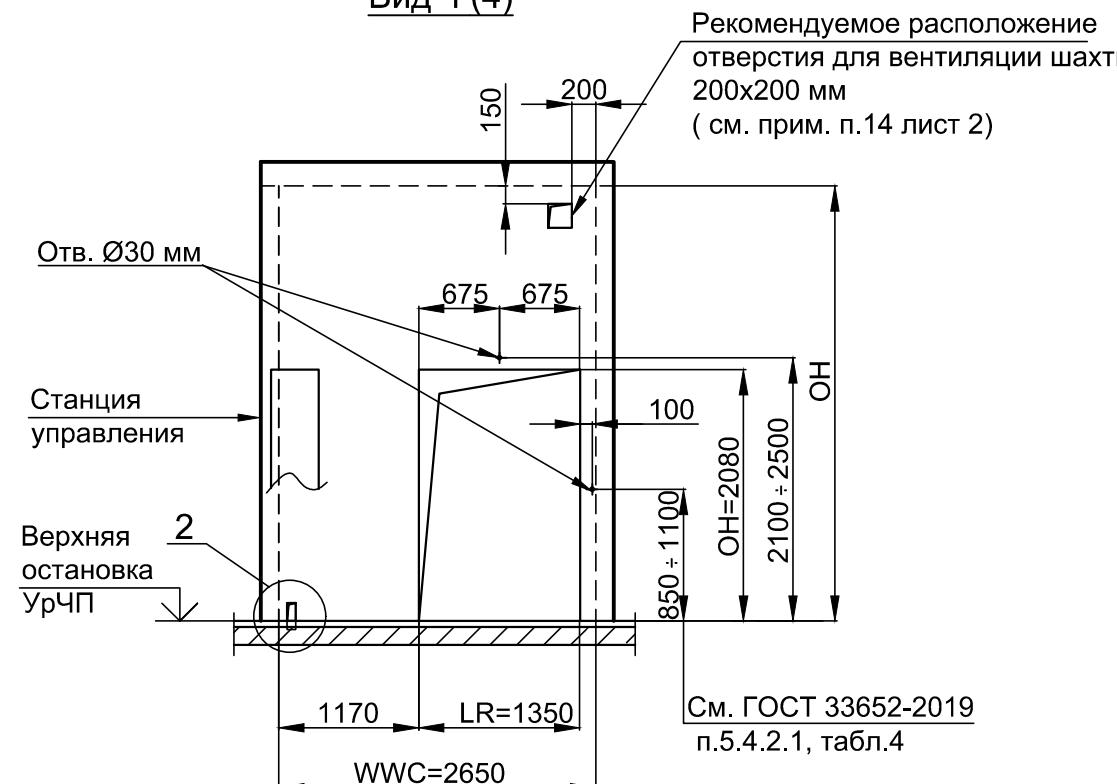

Вид Д(4)

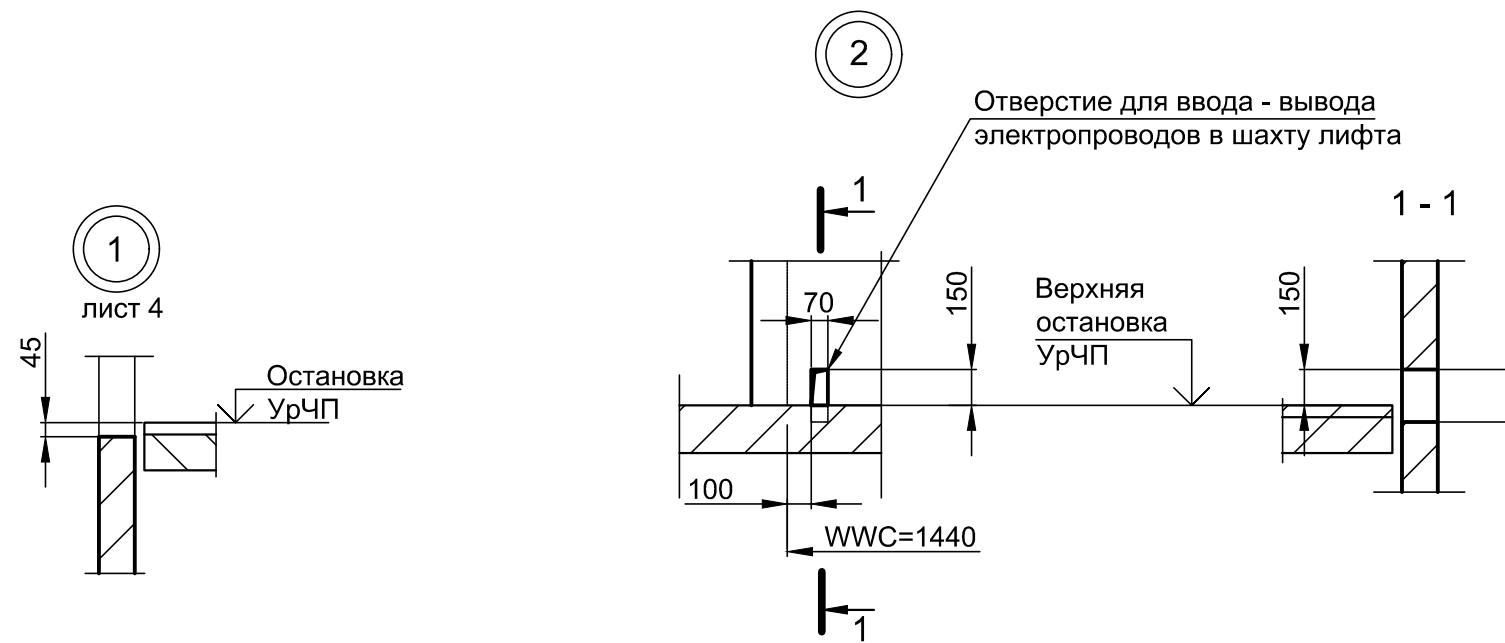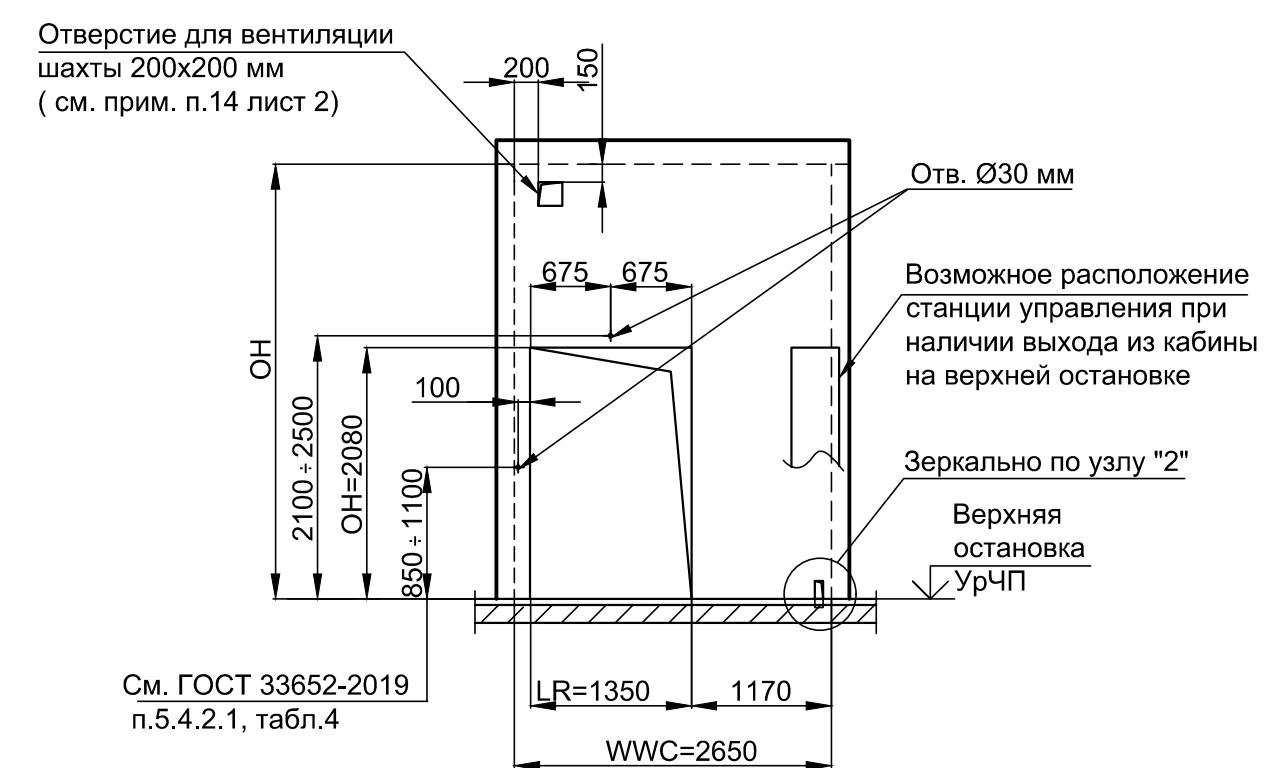

Инв. № подл.	Подл. и дата


Изм	Лист	№ докум.	Задание на проектирование строительной части лифта		Лист
			Подпись	Дата	
					5

Копировал

Формат А3

Перв. примен.
Справ.№

A - A (4) ○
(План расположения монтажных петель
в перекрытии шахты)

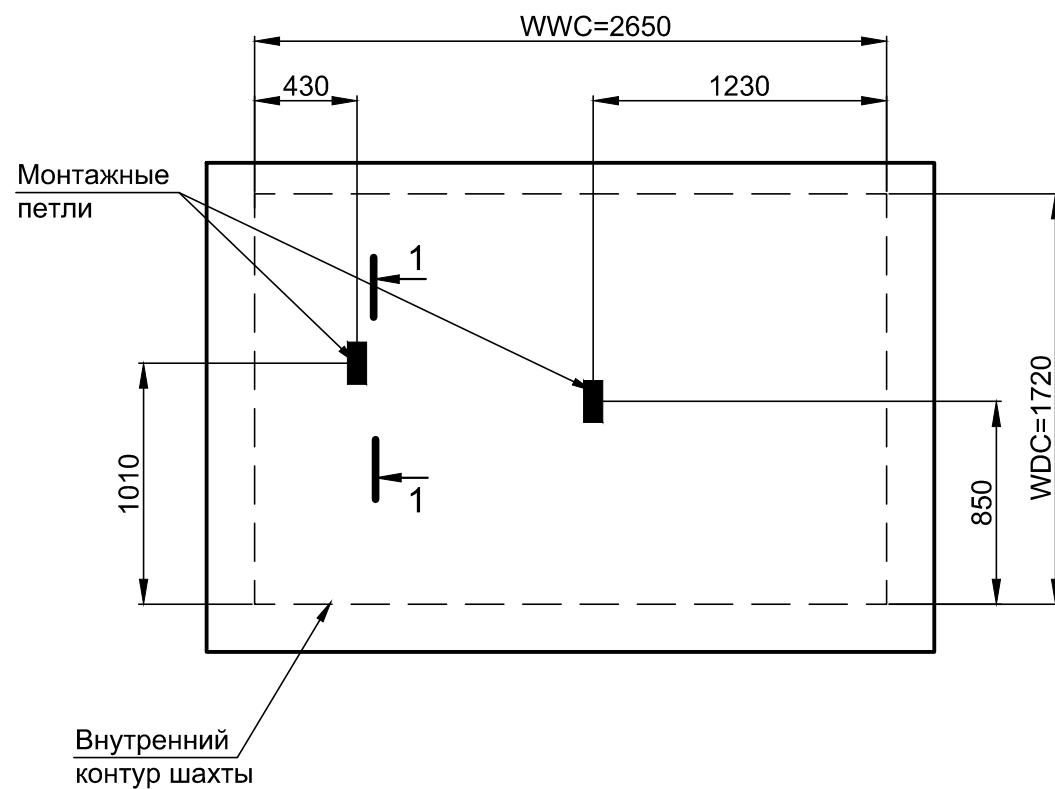

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата

B - B (4) ○
(План приямка)


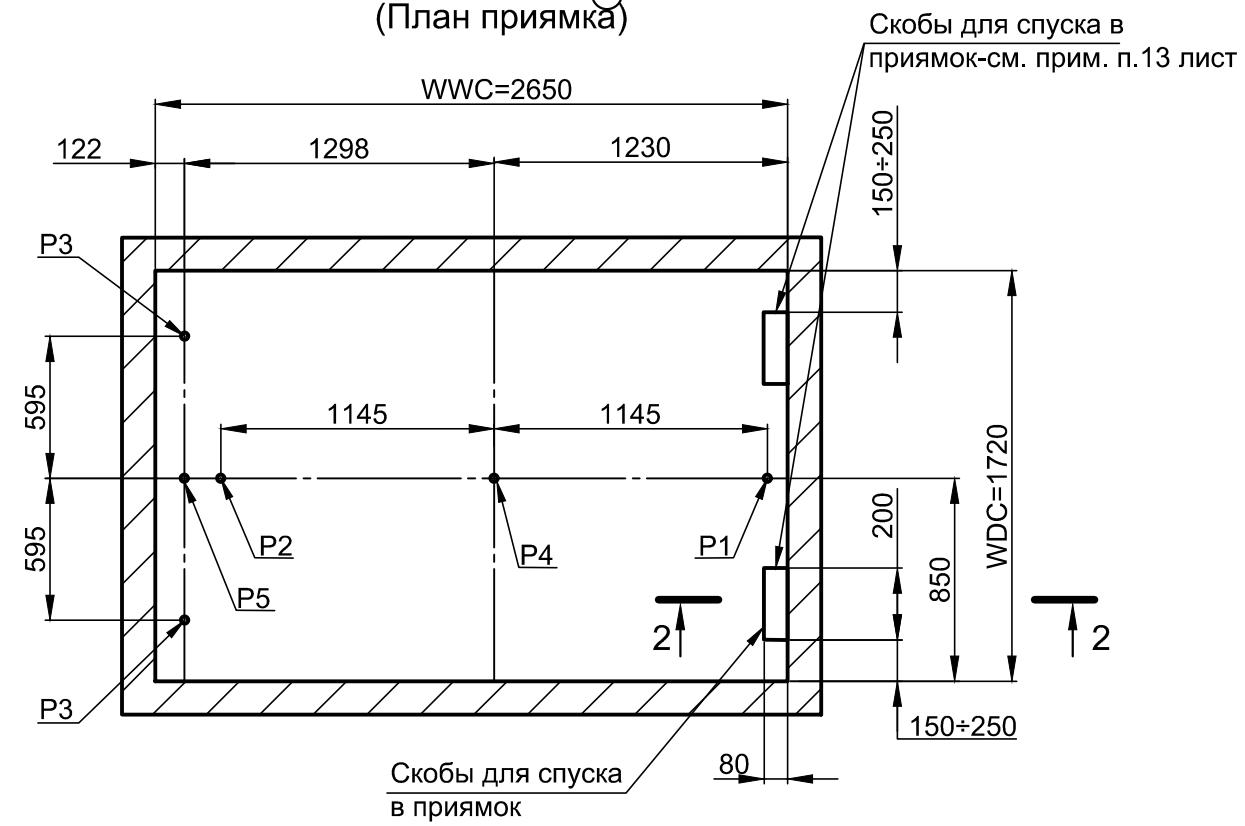


Таблица нагрузок на строительную часть от лифтовой установки

Нагрузка	Величина нагрузки, Н	Схема действия сил	Примечание
Кабина	P1 16000		Аварийные кратковременные нагрузки при посадке кабины на ловители
	P2 43000		
	R1 1100		
	R2 2400		
	P3 6000		
	R1A 2400		
	R2A 2400		
Противовес	P4 91000	На пол приямка от буфера кабины	Аварийные кратковременные нагрузки при посадке на буфер
	P5 71000	На пол приямка от буфера противовеса	
	P6 29000	На перекрытие и устройство для подвески грузоподъемных средств	При монтаже
P7	2500		На детали крепления дверей шахты в плоскости стены
			Постоянные нагрузки

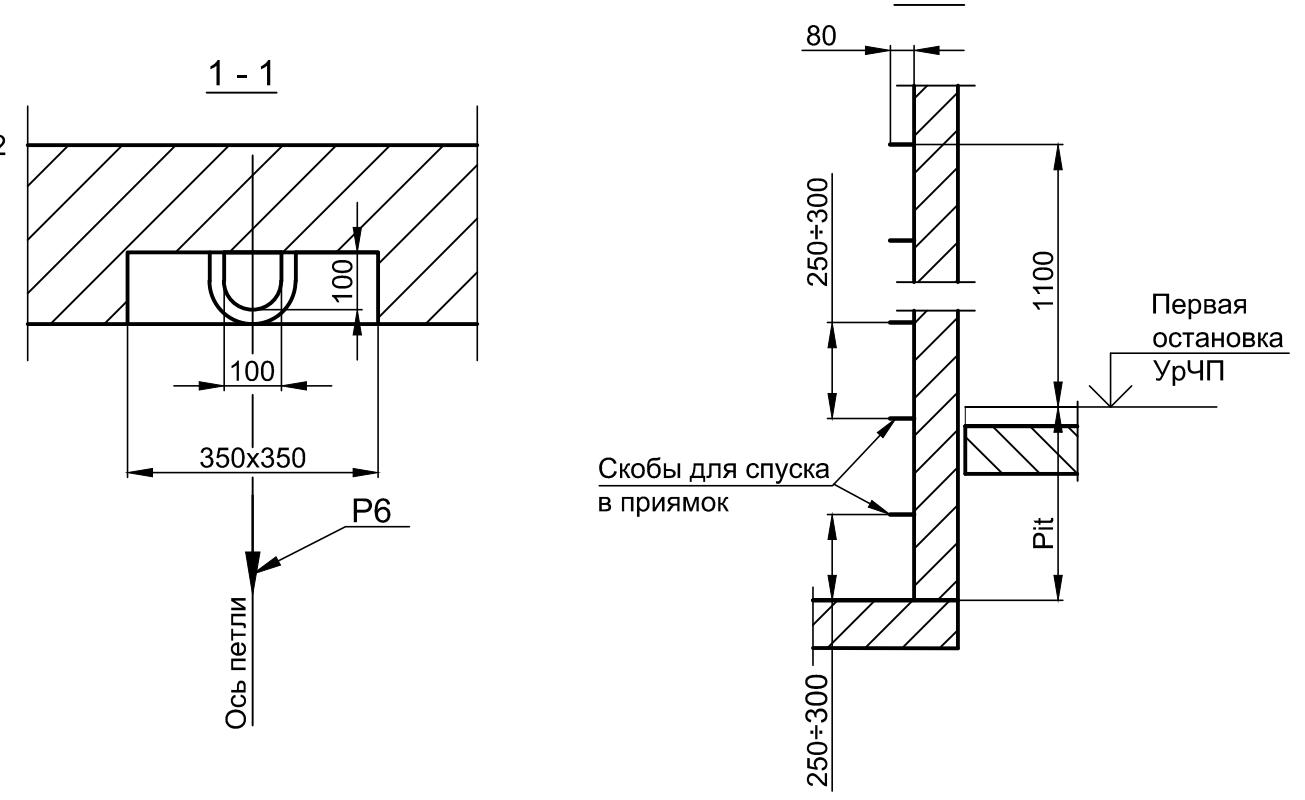


Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Лист
					6

Задание на проектирование строительной части лифта
MRL - 1000 - 1,0(1,6) - 1200 - 2S


Копировал

Формат А3

Схема расположения
монтажного настила в шахте

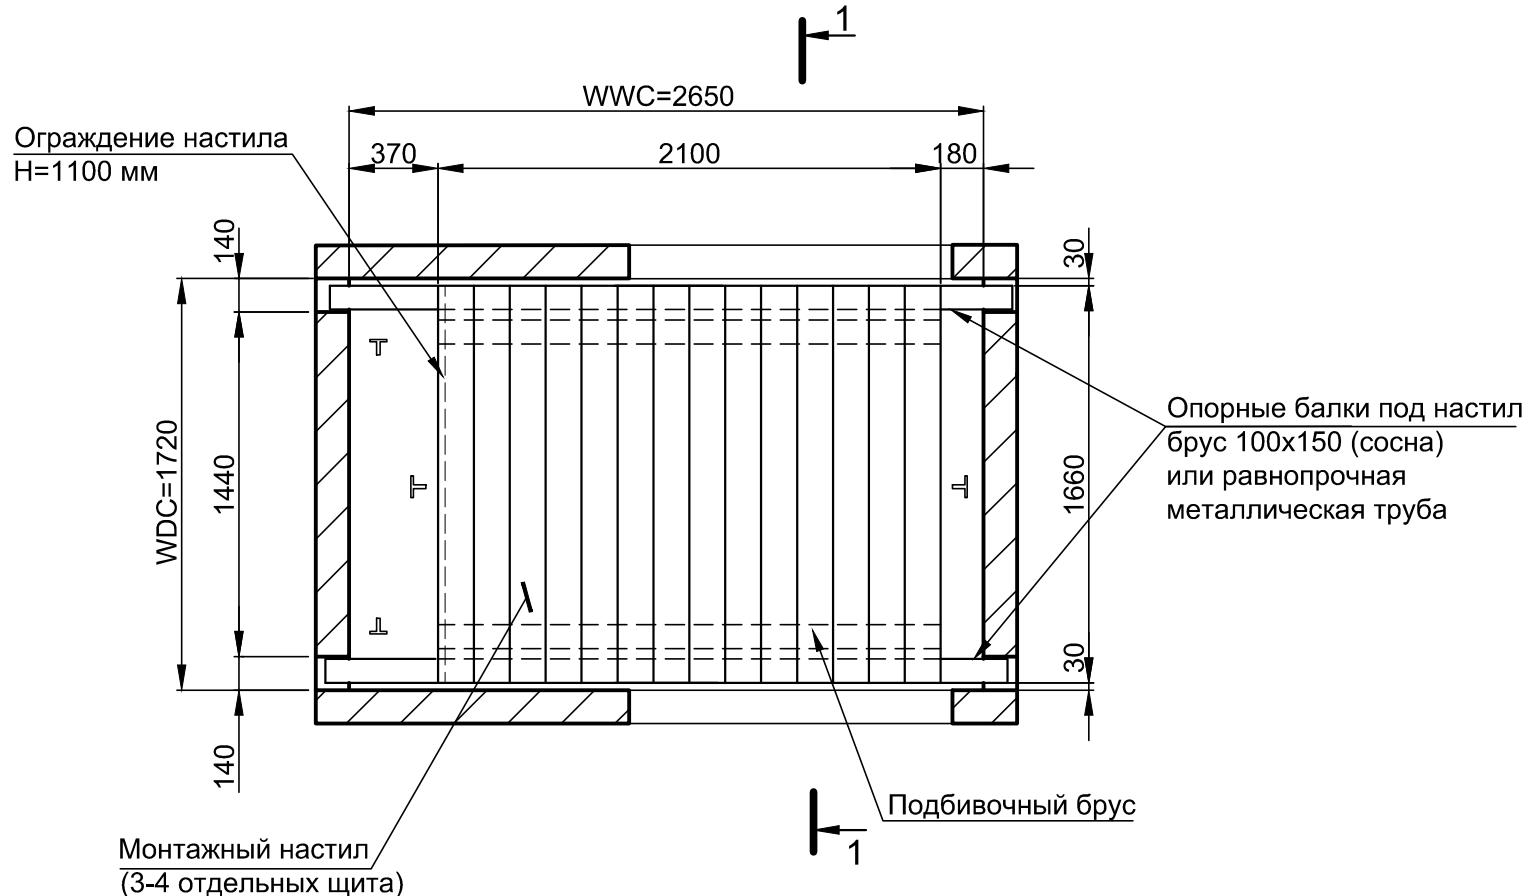

1 - 1

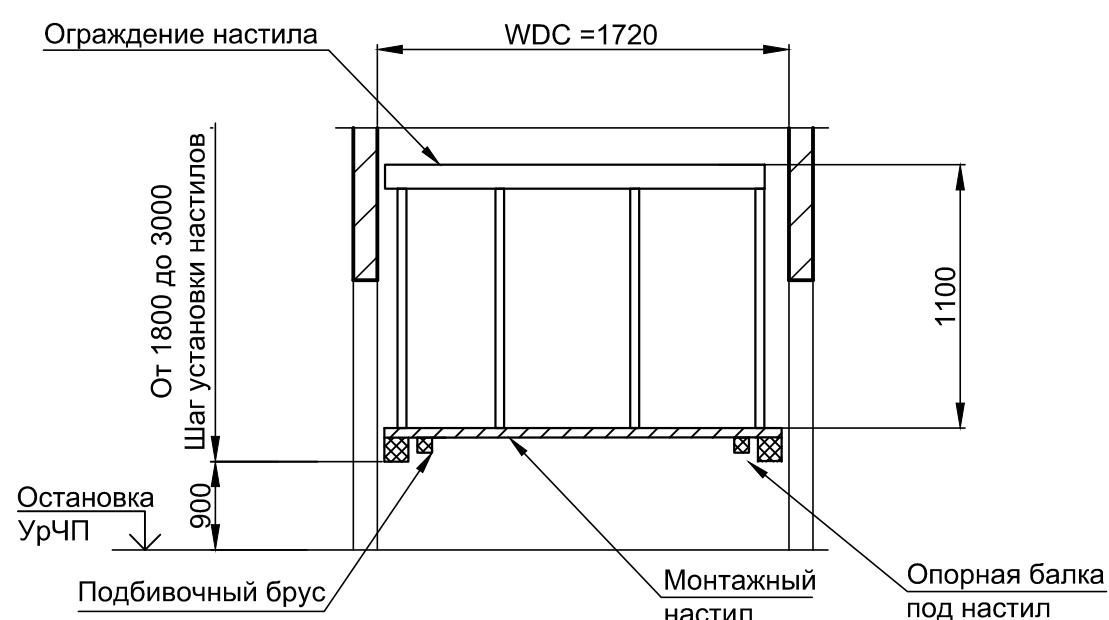

1. Настил предназначен для монтажа лифтового оборудования и должен удовлетворять требованиями ГОСТ 58752-2019
2. Настил устанавливать на опорные балки
3. Отверстия для установки настилов должны располагаться на высоте 900 мм от уровня чистого пола остановки
4. При высоте этажа 3000 мм и более предусмотреть дополнительные отверстия под настилы с учетом того , чтобы расстояние между отверстиями было бы не менее 1800 и не более 3000 мм
5. Настили должны быть изготовлены из пиломатериалов хвойных пород не ниже 2-го сорта, иметь ровную поверхность с зазорами между досками не более 5 мм. Толщина настила должна быть не менее 50 мм
6. Расчетная нагрузка на настил:
 - 4500 Н/кв.м. - равномерно распределенная
 - 4500 Н - сосредоточенная в любой точке
7. Строительные проемы шахты должны быть снабжены съемными ограждениями, удовлетворяющими требованиям ГОСТ 12.3.053-2020
8. При зазоре между краем настила и стеной шахты более 300 мм, необходимо устанавливать ограждение высотой 1100 мм с соответствующей стороны