


Перв. примен.	ЛИФТ ПАССАЖИРСКИЙ БЕЗ МАШИННОГО ПОМЕЩЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА ООО "АЛЕКС-ЛИФТ"																																																													
	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛИФТОВ И ПАРАМЕТРЫ СТРОИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ																																																													
Справ.№	Модель лифта (Индекс лифта)		ALPMRL (ALPMRL.1000L/R9)																																																											
	Грузоподъемность, кг (количество пассажиров, чел.)		1000 (13)																																																											
	Номинальная скорость, м/с		1,0		1,6																																																									
	Максимальная высота подъема кабины, м		50		75																																																									
	Внутренние размеры кабины (Ш x Гл x В), мм		1100 x 2100 x 2100																																																											
	Кабина проходная/ непроходная		Проходная																																																											
	Размеры дверей шахты (Ш x В), мм		900 x 2000																																																											
	Предел огнестойкости дверей шахты		Е30, EI60																																																											
	Внутренние размеры шахты (Ш x Гл.), мм		1650 x 2720																																																											
	Высота верхнего этажа шахты (min), мм		3500		3700																																																									
	Глубина приямка (min), мм		1100		1300																																																									
	Ловители на противовесе		Нет																																																											
	Режим перевозки пожарных подразделений (РППП)		Возможен по проектному решению																																																											
	Конструкция и материал стен шахты		Глухая, железобетон																																																											
	Сейсмичность района места установки лифта		До 7 баллов																																																											
Подпись и дата	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛИФТОВ																																																													
	Силовая цепь	Род тока		Переменный, 3-х фазный, 50 Гц с глухозаземленной нейтралью																																																										
		Напряжение, В		380±10%																																																										
		Тип привода лифта		Безредукторный с частотным регулированием																																																										
		Вводимая мощность*, кВт		7,3		12,3																																																								
		Пусковой ток, А		18,9		27,3																																																								
		Номинальный ток, А		16,9		25,25																																																								
	Температура воздуха °С в шахте		+5°С min; +40°С max																																																											
	Относительная влажность при 20°С		Не более 80%																																																											
	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	* без учета потребления мощности на освещение шахты																																																										
Инв. № подл.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="4">Задание на проектирование строительной части лифта MRL - 1000 - 1,0(1,6) - 900 - 2S</td></tr><tr><td rowspan="4">Изм.</td><td rowspan="4">Кол.уч</td><td rowspan="4">Лист</td><td rowspan="4">№ док</td><td rowspan="4">Подпись</td><td rowspan="4">Дата</td><td rowspan="4">Лифт электрический пассажирский без машинного помещения Q=1000 кг; V=1,0(1,6) м/с Кабина 1100x2100</td><td colspan="2">Литер</td><td>Масса</td><td>Масштаб</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">Лист</td><td rowspan="2">1</td><td rowspan="2">Листов</td><td rowspan="2">7</td></tr><tr></tr><tr><td colspan="7">Модель лифта ALPMRL</td><td colspan="4">ООО "Алекс-Лифт"</td></tr><tr><td colspan="7">Утвердил</td><td colspan="4">Васекин А.Е.</td><td colspan="2">06.25</td></tr></table>												Задание на проектирование строительной части лифта MRL - 1000 - 1,0(1,6) - 900 - 2S				Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата	Лифт электрический пассажирский без машинного помещения Q=1000 кг; V=1,0(1,6) м/с Кабина 1100x2100	Литер		Масса	Масштаб					Лист	1	Листов	7	Модель лифта ALPMRL							ООО "Алекс-Лифт"				Утвердил							Васекин А.Е.				06.25	
																Задание на проектирование строительной части лифта MRL - 1000 - 1,0(1,6) - 900 - 2S																																														
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата	Лифт электрический пассажирский без машинного помещения Q=1000 кг; V=1,0(1,6) м/с Кабина 1100x2100	Литер		Масса	Масштаб																																																				
							Лист	1	Листов	7																																																				
Модель лифта ALPMRL							ООО "Алекс-Лифт"																																																							
Утвердил							Васекин А.Е.				06.25																																																			
Копировал												Формат А3																																																		

Перв. примен.	<u>ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ</u> 1. Лифты, строительные задания которых приведены в настоящем альбоме, соответствуют требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 011/2011 Безопасность лифтов 2. Настоящее строительное задание устанавливает <u>основные требования</u> , предъявляемые к строительной части лифтов 3. Проектирование строительной части лифтов, систем электроснабжения, освещения, отопления, вентиляции, диспетчеризации, переговорной связи и пожарной сигнализации должно выполняться в соответствии с требованиями нормативной документации РФ и с учетом требований ПУЭ, ГОСТ Р 33984.1, ГОСТ Р 53296 В соответствии с ГОСТ Р 33984.1 требования к строительной части лифтов не относятся к области ответственности специализированных лифтовых организаций 4. Строительная часть лифтов должна соответствовать условиям монтажа по ГОСТ 22845-2018 5. Условные обозначения на чертежах: WWC - ширина шахты; PL - ширина дверей шахты; WDC - глубина шахты; LH - высота дверей шахты; CIW - ширина кабины; LR - ширина строительного проема дверей шахты; CID - глубина кабины; HR - высота строительного проема дверей шахты; CIN - высота кабины; OH - высота последнего этажа шахты; Pit - глубина приямок; LTH - высота подъема. <u>УКАЗАНИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ</u> 1. Конструкции строительной части лифтов должны выдерживать нагрузки, возникающие при монтаже, испытаниях, эксплуатации и техническом обслуживании 2. Строительная часть лифтов, электроснабжение, освещение, отопление и вентиляция помещений, предназначенных для размещения оборудования, должны соответствовать условиям их эксплуатации 3. Проектирование систем отопления и вентиляции должно вестись с учетом тепловыделения от лифтового оборудования 4. Конструкции лифтов допускают исполнение шахт из бетона, полнотелого кирпича или в металлокаркасе. При проектировании лифтов в металлокаркасной шахте необходимо индивидуальное строительное задание 5. При расположении нескольких лифтов в одной шахте должны быть предусмотрены конструкции для крепления лифтового оборудования, что требует индивидуальное строительное задание 6. При расположении нескольких лифтов в одной шахте в соответствии с п. 5.2.5.5.2 ГОСТ Р 33984.1 необходимо между ними установить перегородки 7. В случае наличия под шахтами лифтов помещений, доступных для людей, строительные конструкции должны быть рассчитаны в соответствии с п. 5.2.5.4 ГОСТ Р 33984.1 8. При проектировании строительной части лифтов необходимо учитывать требования строительных норм и норм пожарной безопасности 9. При проектировании строительной части лифтов необходимо предусматривать мероприятия, ограничивающие превышение допустимого уровня звуковой мощности в помещениях, прилегающих к шахтам лифтов 10. Проектирование электроснабжения лифтов и освещения шахт выполнить в соответствии с разделами 5.2.1.4.1 и 5.10.7 ГОСТ Р 33984.1 11. В шахтах лифтов не допускается прокладка коммуникаций и установка инженерных устройств, не имеющих отношения к эксплуатации лифтов 12. Проектные решения должны содержать сведения по огнестойкости дверей шахты лифтов 13. Скобы для спуска в приямок, в проходной шахте, установить со стороны дверного проема, обеспечивающего доступ в приямок с уровня первой остановки. В случае расположения остановок лифта на одном уровне 1 этажа, скобы для спуска приямков выполнить со стороны размещения станции управления на верхней остановке. 14. Отверстие под электропроводку и отверстие для отвода тепла в шахте с проходной кабиной выполнить непосредственно со стороны размещения станции управления на верхнем этаже 15. Вводы электрокоммуникаций подвести непосредственно со стороны размещения станции управления				
	Справ. №				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата	Задание на проектирование строительной части лифта MRL - 1000 - 1,0(1,6) - 900 - 2S Изм. Лист № докум. Подпись Дата
					Лист
					2

Перв. примен.		<u>ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ</u>					<u>КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ ОБОРУДОВАНИЯ ЛИФТОВ</u>																			
		1. Внутренние размеры шахт лифтов в плане должны соответствовать размерам, указанным в строительном задании с допуском +30 мм 2. Отклонения внутренней поверхности стен шахты лифтов от вертикали не должны превышать 20 мм 3. Пряжки шахт лифтов должны быть защищены от попадания грунтовых и сточных вод 4. На внутренней поверхности шахт лифтов не допускаются ниши и впадины 5. Применяемые материалы для строительства не должны допускать пылеобразование 6. В шахтах лифтов должны быть отверстия для установки кнопок вызова, индикаторов и другой периферийной аппаратуры 7. В шахтах лифтов должны быть установлены монтажные настилы по ГОСТ 58752-2019, а строительные проемы дверей шахты должны иметь съемные ограждения по ГОСТ 12.3.053-2020 8. В надшахтном перекрытии должны быть установлены монтажные петли 9. В верхней части шахт лифтов должно быть отверстие, предназначенное для вентиляции шахты. Площадь отверстия должна быть не менее 1% от общей площади шахты в плане					В комплект поставки оборудования лифтов входят: 1. Преподготовка устройства двухсторонней связи из кабин лифтов с диспетчерским пультом - в посту управления кабины штатно установлены кнопка вызова и место установки динамика с громкоговорителем 2. Оборудование переговорной связи из кабин лифтов с режимом ППП с холлом основного посадочного этажа здания																			
Справ. №		<u>ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ СПЕЦИАЛЬНЫХ РАБОТ</u>					В комплект поставки оборудования лифтов не входят: 1. Материалы и оборудование для монтажа освещения шахт лифтов 2. Монтажные петли 3. Диэлектрические коврики 4. Средства малой механизации для выполнения ремонтных работ 5. Средства пожаротушения 6. Материалы для монтажа лифтового оборудования (анкера)					Опциональная комплектация лифтов: 1. Обрамление дверей шахты 2. Оборудование видеонаблюдения кабин лифтов 3. Оборудование диспетчеризации лифтов 4. Материалы и оборудование для освещения шахты лифта 5. Лестница в приямок 6. Материалы для монтажа оборудования														
		К станции управления лифтом, устанавливаемой на последнем этаже, должны быть выполнены вводы: - электроснабжения и магистраль заземления; - сети освещения шахты от коммунальной сети здания; - коммуникаций устройства переговорной связи из кабины лифта с местом нахождения обслуживающего персонала; - коммуникаций от контакта датчика пожарной сигнализации																								
Инв. № подл.		Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл.		Подпись и дата																		
										<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td rowspan="2">Задание на проектирование строительной части лифта MRL - 1000 - 1,0(1,6) - 900 - 2S</td><td rowspan="2">Лист 3</td></tr><tr><td>Изм</td><td>Лист</td><td>№ докум.</td><td>Подпись</td><td>Дата</td></tr></table>										Задание на проектирование строительной части лифта MRL - 1000 - 1,0(1,6) - 900 - 2S	Лист 3	Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
					Задание на проектирование строительной части лифта MRL - 1000 - 1,0(1,6) - 900 - 2S	Лист 3																				
Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата																						

Справ. №	Перв. примен.




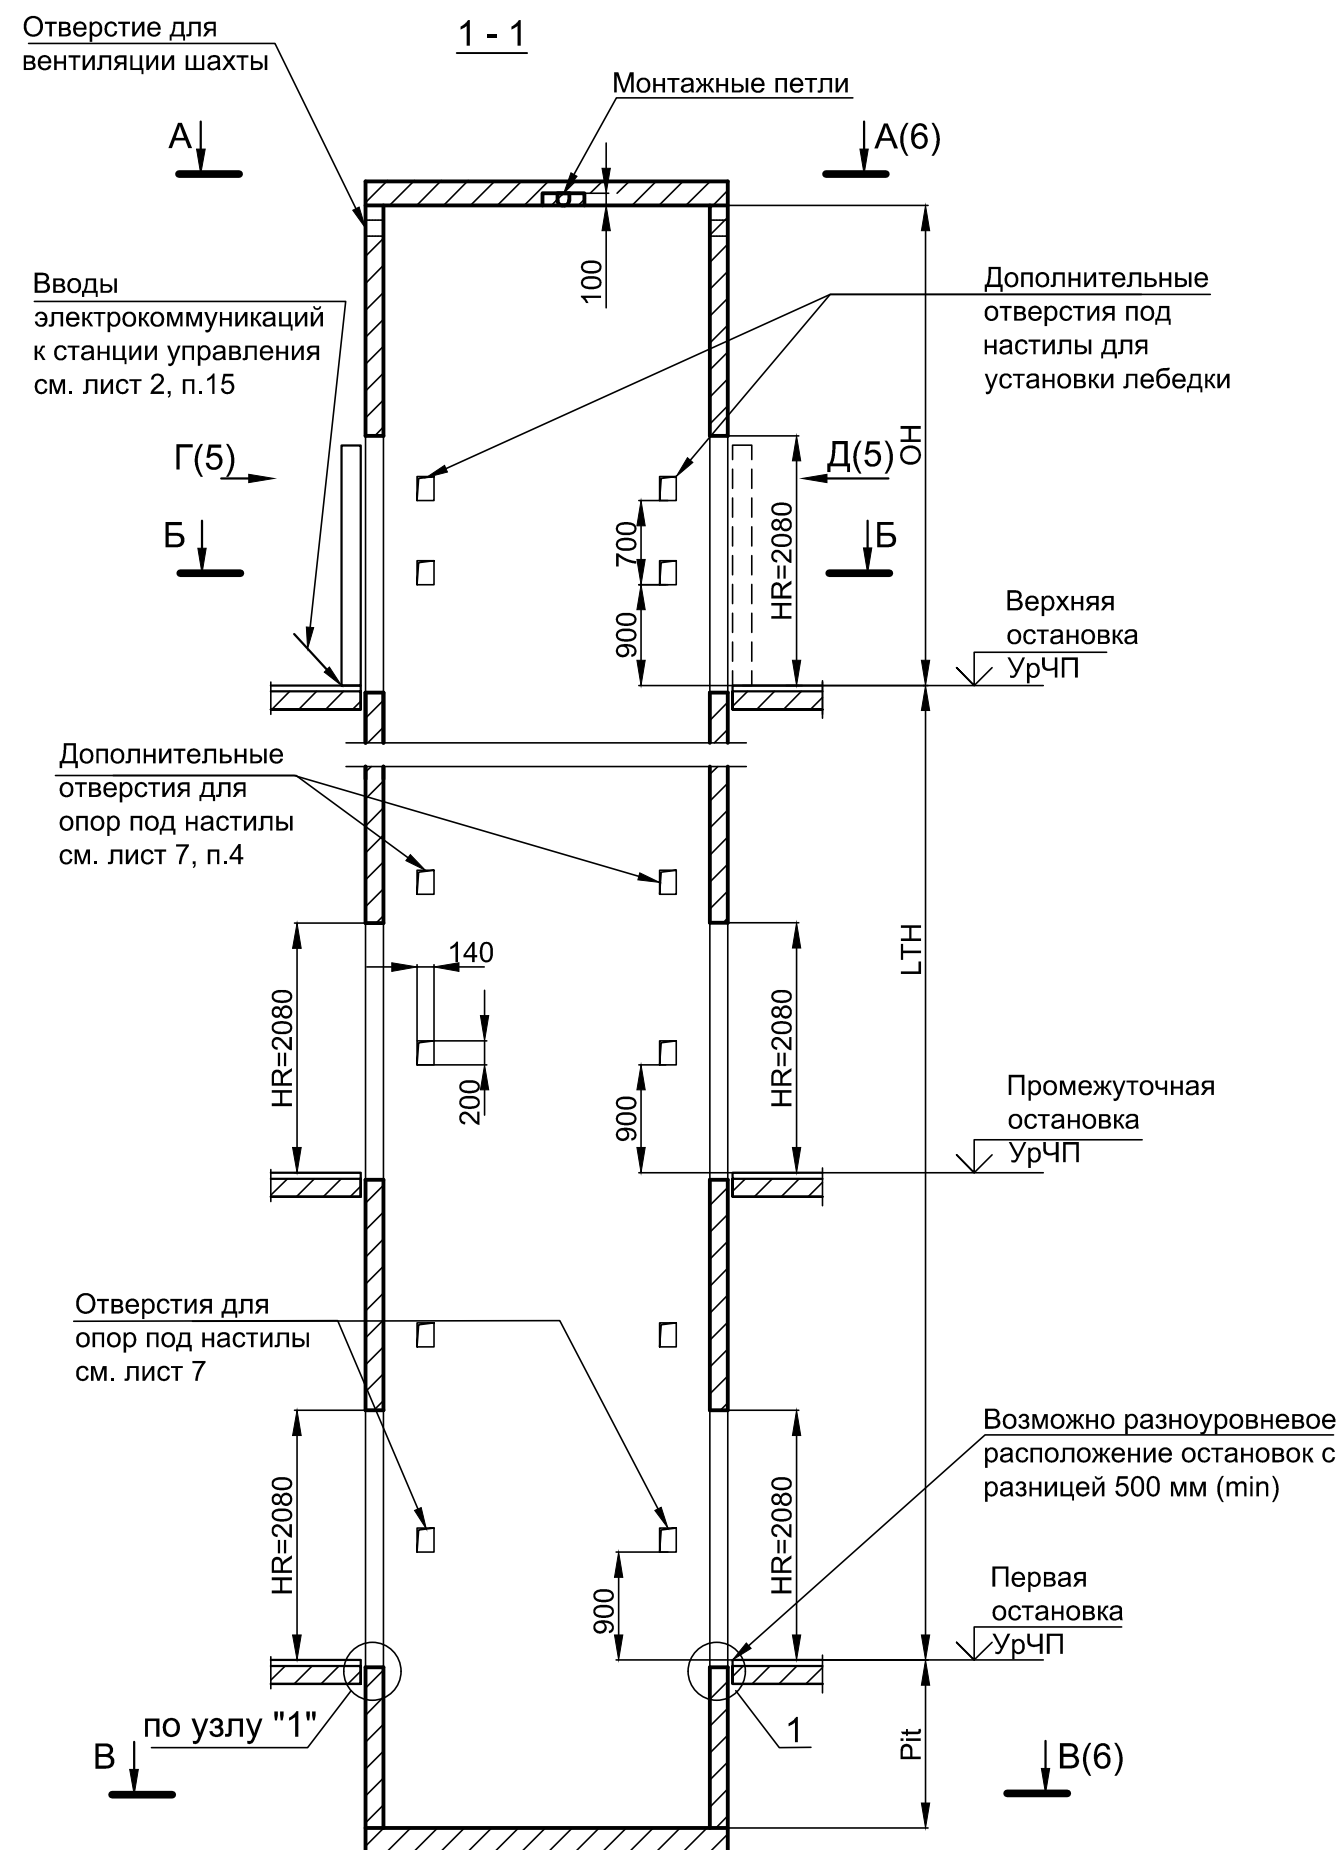


					Задание на проектирование строительной части лифта MRL - 1000 - 1,0(1,6) - 900 - 2S	Лист
						4
Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

Копировал

Перв. примен.	
Справ. №	

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата

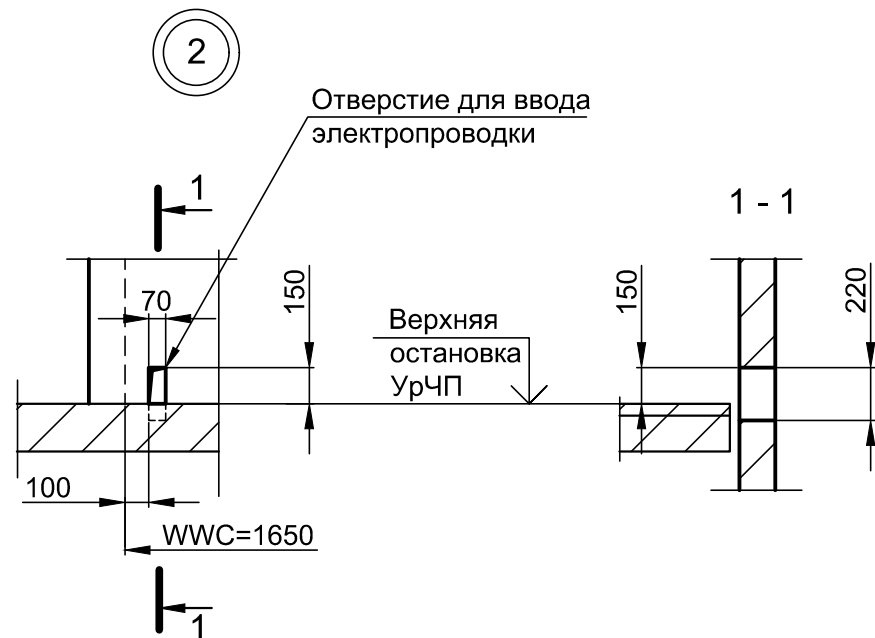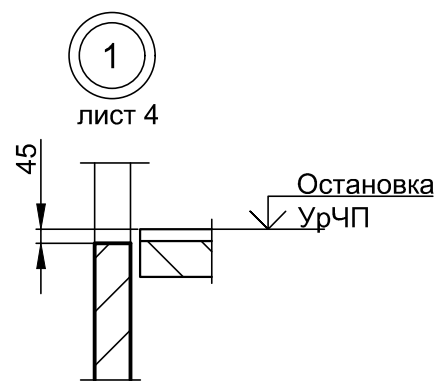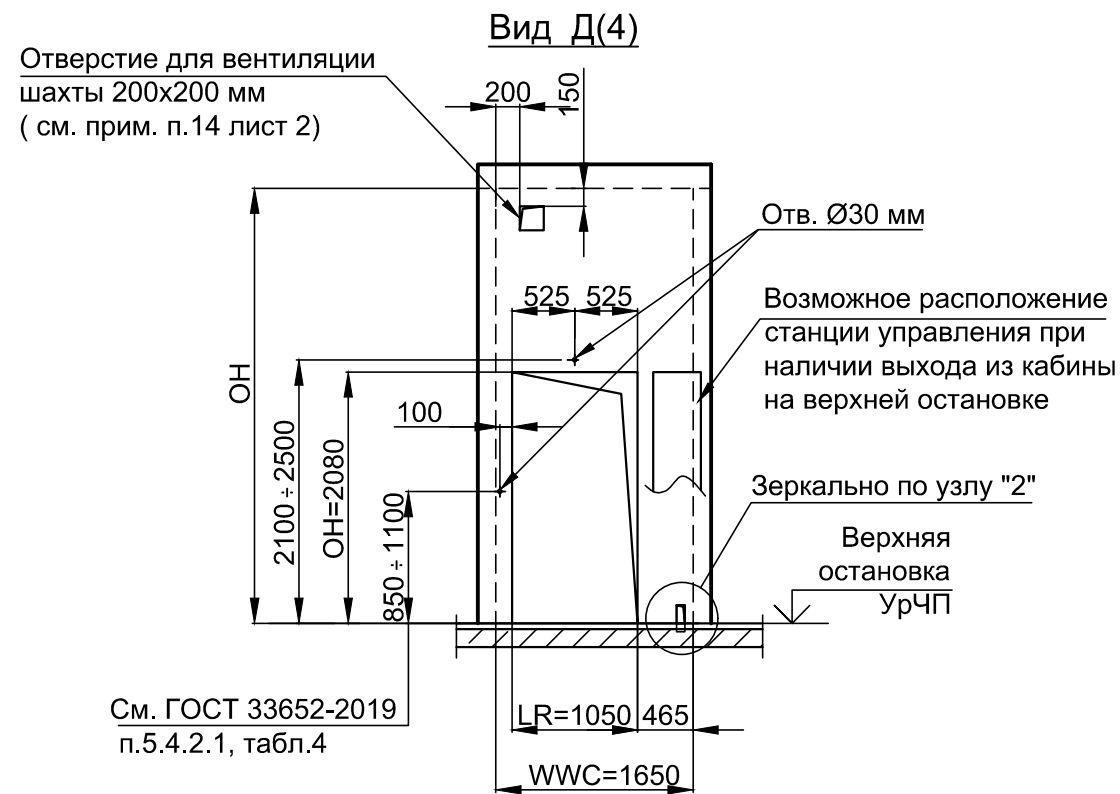
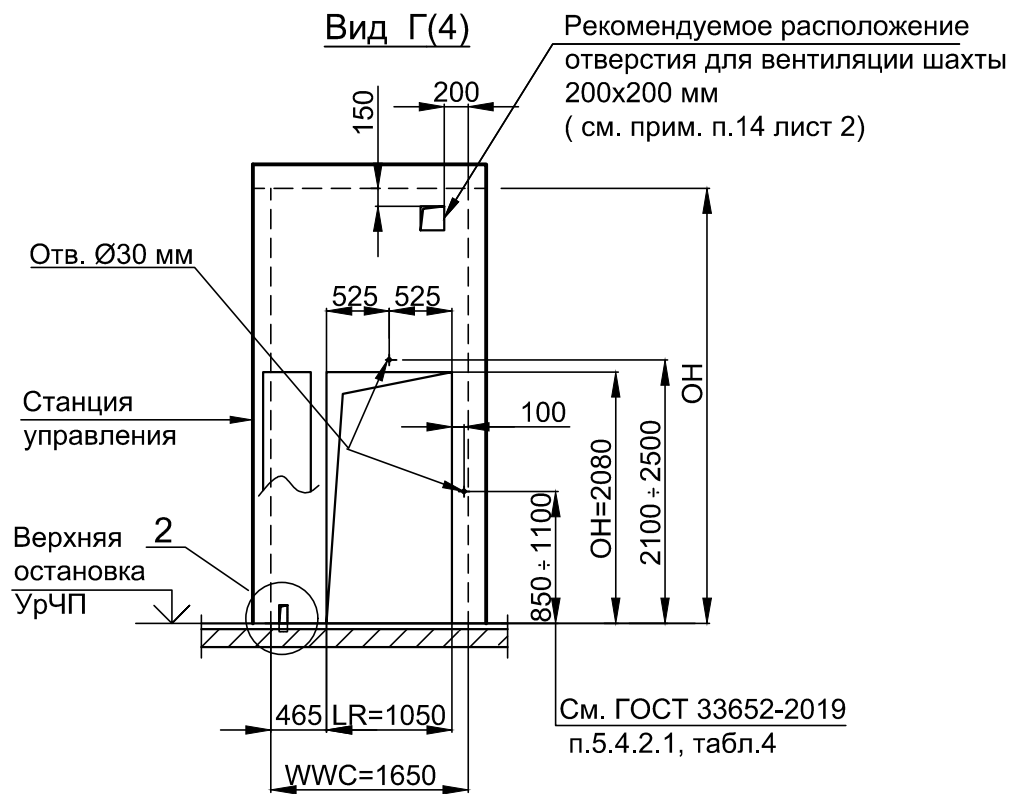


Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Задание на проектирование строительной части лифта MRL - 1000 - 1,0(1,6) - 900 - 2S	Лист 5
-----	------	----------	---------	------	--	-----------

Копировал

Формат А3

Схема расположения
монтажного настила в шахте

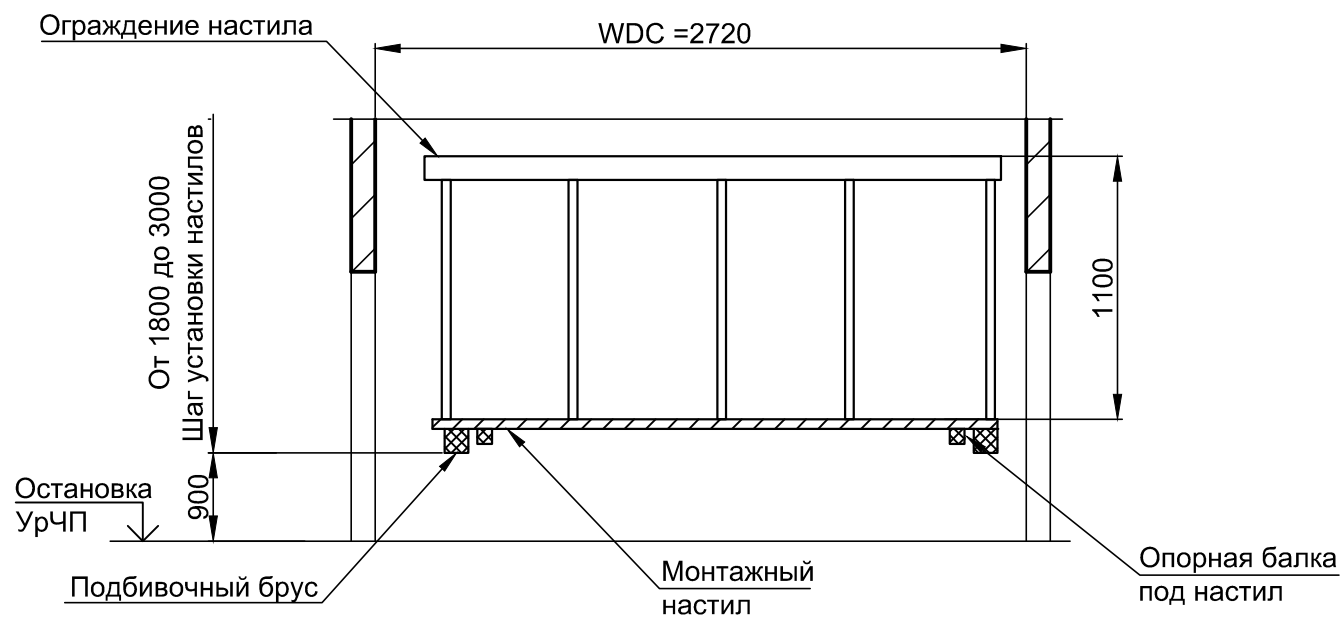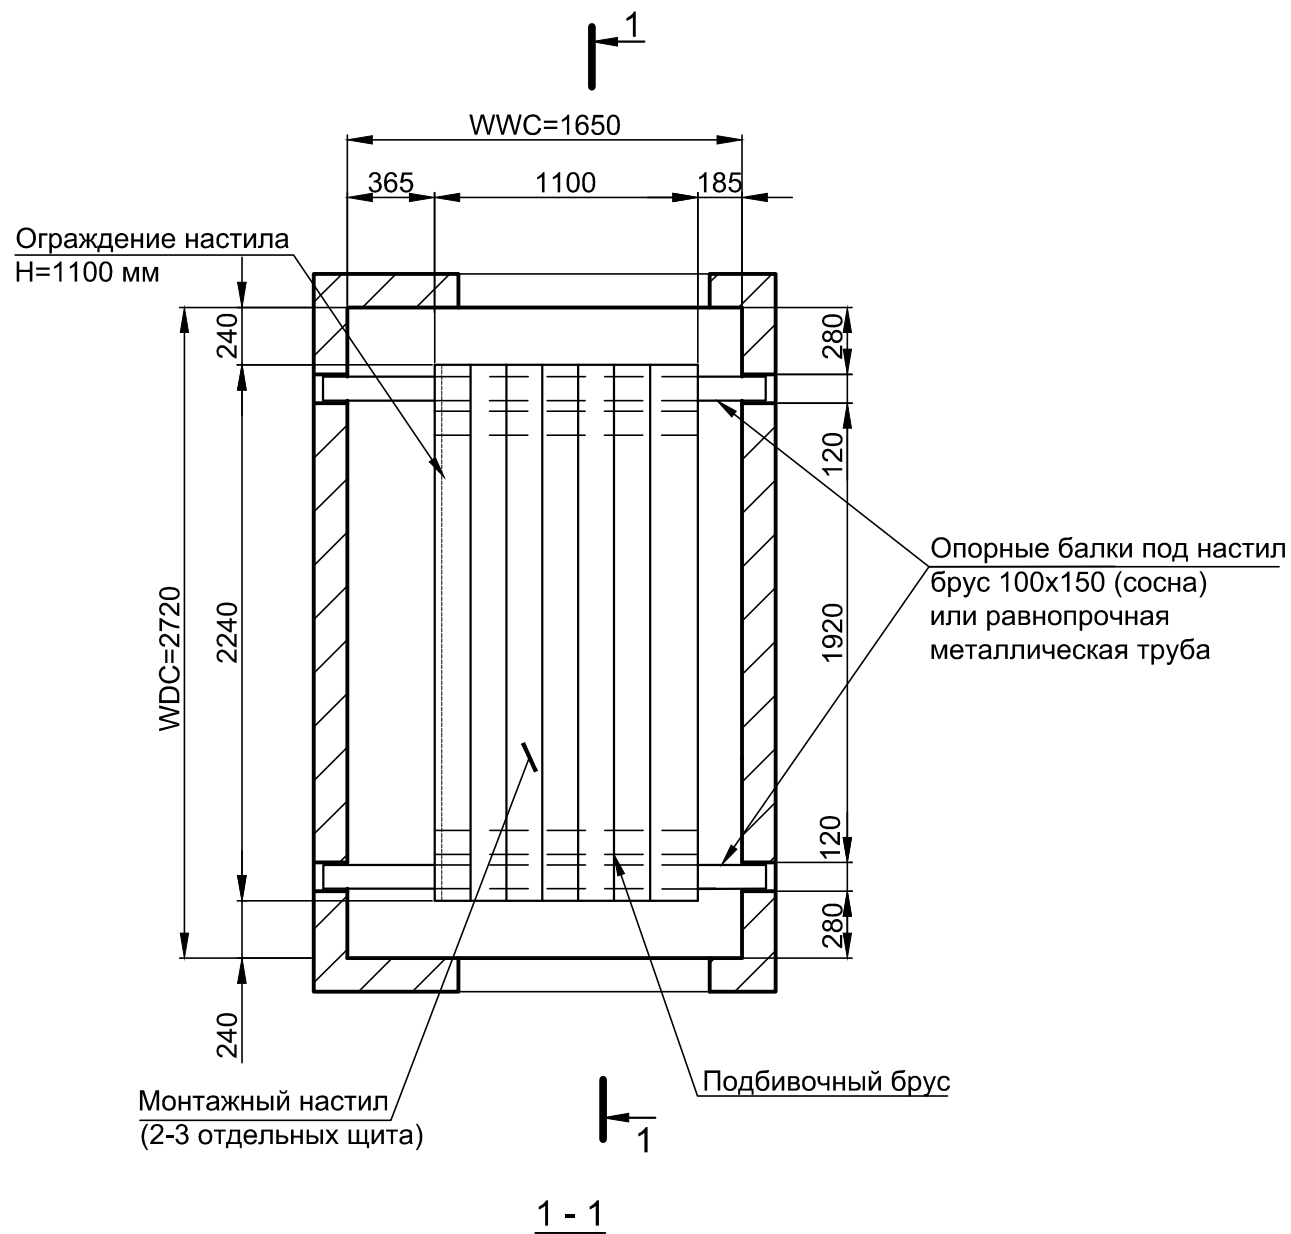

1. Настил предназначен для монтажа лифтового оборудования и должен удовлетворять требованиями ГОСТ 58752-2019
2. Настил устанавливать на опорные балки
3. Отверстия для установки настилов должны располагаться на высоте 900 мм от уровня чистого пола остановки
4. При высоте этажа 3000 мм и более предусмотреть дополнительные отверстия под настилы с учетом того , чтобы расстояние между отверстиями было бы не менее 1800 и не более 3000 мм
5. Настилы должны быть изготовлены из пиломатериалов хвойных пород не ниже 2-го сорта, иметь ровную поверхность с зазорами между досками не более 5 мм. Толщина настила должна быть не менее 50 мм
6. Расчетная нагрузка на настил:
 - 4500 Н/кв.м. - равномерно распределенная
 - 4500 Н - сосредоточенная в любой точке
7. Строительные проемы шахты должны быть снабжены съемными ограждениями, удовлетворяющими требованиям ГОСТ 12.3.053-2020
8. При зазоре между краем настила и стеной шахты более 300 мм, необходимо устанавливать ограждение высотой 1100 мм с соответствующей стороны

Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

Задание на проектирование строительной части лифта
MRL - 1000 - 1,0(1,6) - 900 -2S

Лист
7

Копировал

Формат А3

Перв. примен.

Справ. №

Подпись и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.